

Ⅲ 業 務 状 況

1. 需給状況

(1) 配水状況

区 分		年 度 給 水 人 口	1 日配水能力	配		
				比 良 浄 水 場	八 屋 戸 浄 水 場	真 野 浄 水 場
令和3年度		342,689	185,500	806,540	991,360	10,412,380
				2,210	2,716	28,527
				3,340	4,160	32,610
令和4年度		342,779	181,500		1,255,880	10,831,450
					3,441	29,675
					6,030	33,540
令和5年度		342,513	181,500		1,234,120	10,809,460
					3,372	29,534
					5,090	32,850
令和6年度		342,105	181,500		1,261,851	10,751,930
					3,457	29,457
					4,668	32,070
令和7年度	4月	341,866	181,500		100,399	890,370
	5月				105,453	916,300
	6月				103,216	895,040
	7月				118,787	948,010
	8月				123,879	929,990
	9月				113,939	878,100
	10月				115,896	900,810
	11月				105,436	871,060
	12月				108,835	917,330
	1月				110,967	917,540
	2月				104,309	827,840
	3月				104,484	909,900
合 計				1,315,600	10,802,290	
1 日 平 均 配 水 量				3,604	29,595	
1 日 最 大 配 水 量				4,643	32,300	

※配水実績は、上段：年間配水量、中段：1日平均配水量、下段：1日最大配水量を示す。

※1日最大配水量の内、浄水場計は、6浄水場全体での1日最大配水量。

※藤尾地区受水の1日最大配水量は、6浄水場負荷率（最大日と同月の負荷率）より算出。


※藤尾地区受水の月間配水量は、2か月分を日数で按分。

※比良浄水場は令和4年3月末で供用廃止

単位 (人・m³)




水		実		績	
柳が崎浄水場	膳所浄水場	新瀬田浄水場	浄水場計	藤尾受水	合計
10,297,860	9,495,230	7,453,200	39,456,570	101,624	39,558,194
28,213	26,014	20,420	108,100	278	108,379
31,370	29,420	25,610	117,650	303	117,953
10,337,700	9,594,910	7,185,490	39,205,430	99,239	39,304,669
28,322	26,287	19,686	107,412	272	107,684
33,340	27,990	27,080	123,490	313	123,803
10,536,740	9,326,820	7,138,480	39,045,620	68,744	39,114,364
28,789	25,483	19,504	106,682	188	106,870
32,900	29,770	25,540	114,820	202	115,022
10,917,640	9,306,870	7,110,330	39,348,621	44,271	39,392,892
29,911	25,498	19,480	107,804	121	107,926
34,730	27,390	23,380	114,829	129	114,958
931,350	742,730	563,570	3,228,419	97	3,228,516
911,580	781,078	571,440	3,285,851	100	3,285,951
883,170	770,639	573,660	3,225,725	101	3,225,826
945,570	785,821	640,080	3,438,268	105	3,438,373
941,340	783,851	592,690	3,371,750	101	3,371,851
885,710	747,485	565,150	3,190,384	98	3,190,482
905,590	846,849	523,910	3,293,055	92	3,293,147
878,410	727,676	592,120	3,174,702	89	3,174,791
913,700	707,677	693,240	3,340,782	98	3,340,880
918,890	669,541	730,480	3,347,418	97	3,347,515
822,660	700,072	560,100	3,014,981	87	3,015,068
905,230	732,286	612,160	3,264,060	96	3,264,156
10,843,200	8,995,705	7,218,600	39,175,395	1,161	39,176,556
29,707	24,646	19,777	107,330	3	107,333
34,280	32,802	28,430	116,591	3	116,594

配 水 実 績

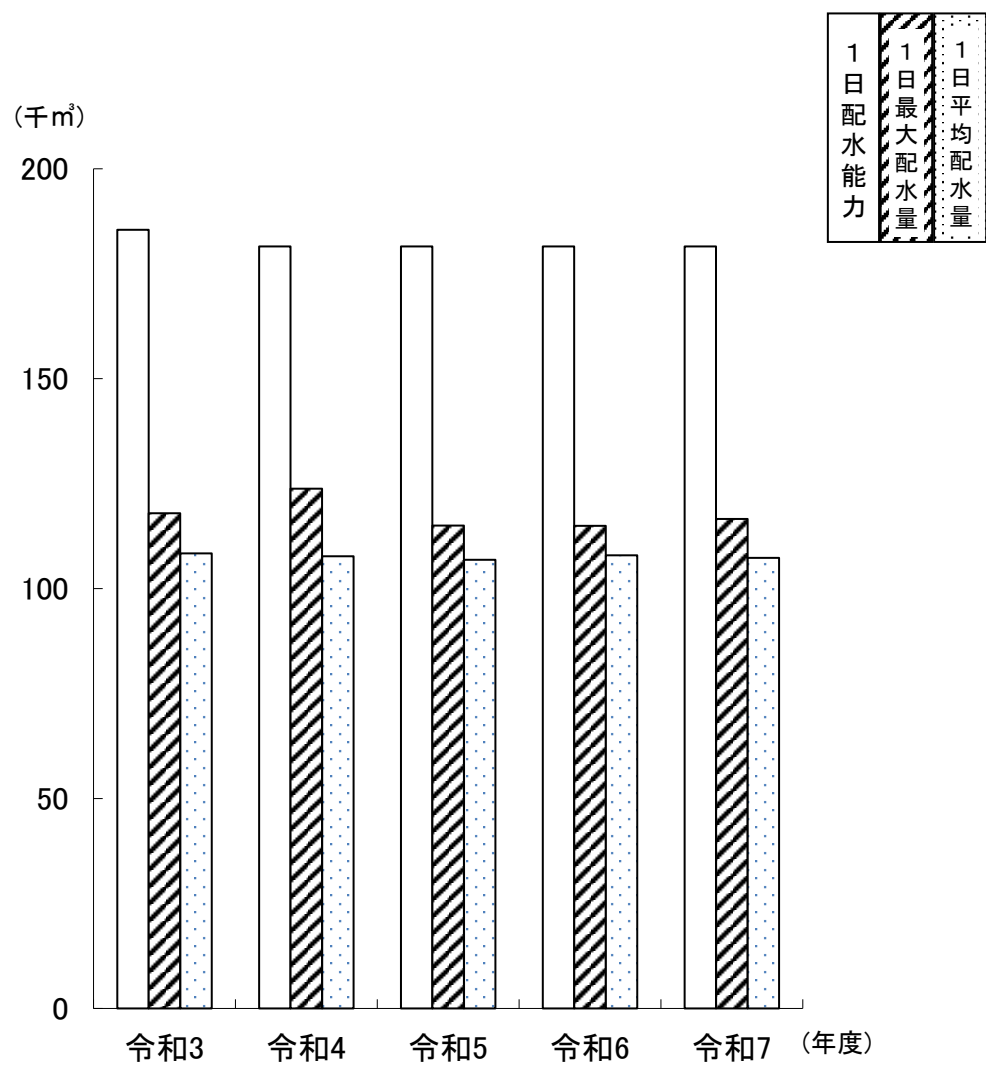

(2) 給水状況

区分	合計		
	給水人口 (人)	給水量 (m ³)	給水収益 (円)
令和 3 年度	342,689	38,148,542	5,991,607,227
令和 4 年度	342,779	37,801,010	5,953,904,793
令和 5 年度	342,513	37,458,431	5,905,632,072
令和 6 年度	342,105	37,392,240	5,912,330,014
令和 7 年度	341,866	37,139,041	5,802,820,198

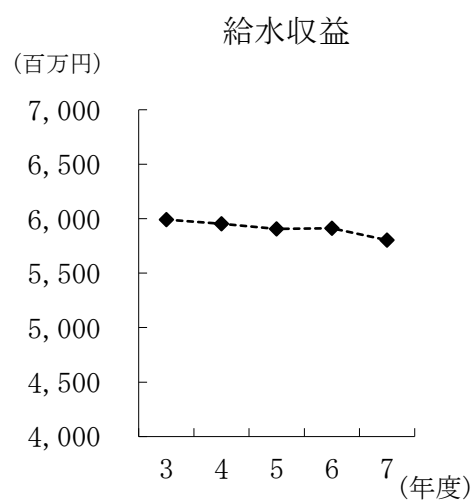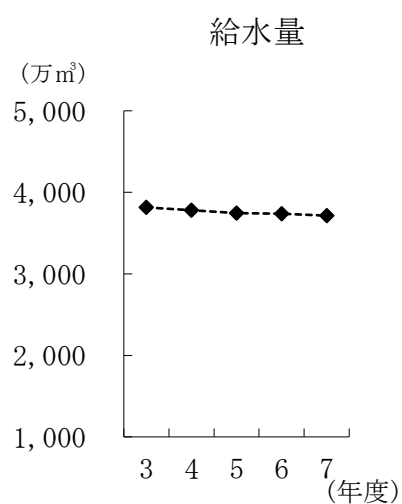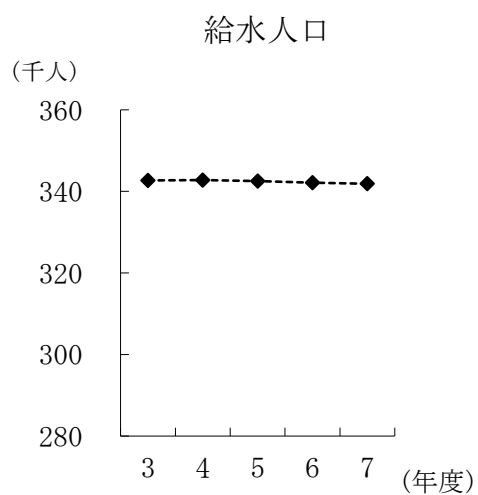

(3) 用途別給水状況（新用途）

区 分		家庭用			工場用		
		戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1戸当たり 平均使用量 B/A	戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1戸当たり 平均使用量 B/A
令和3年度		1,770,848	31,171,944	17.60	2,590	510,479	197.10
令和4年度		1,789,686	30,695,088	17.15	2,630	437,836	166.48
令和5年度		1,805,089	30,355,865	16.82	2,652	444,558	167.63
令和6年度		1,823,672	30,272,656	16.60	2,647	433,937	163.94
令和7年度	4月	152,180	2,340,207	15.38	221	31,000	140.27
	5月	152,244	2,451,232	16.10	221	34,033	154.00
	6月	152,943	2,556,086	16.71	223	40,140	180.00
	7月	153,048	2,494,511	16.30	222	44,582	200.82
	8月	152,982	2,513,270	16.43	222	38,815	174.84
	9月	153,120	2,537,028	16.57	221	44,827	202.84
	10月	153,401	2,492,567	16.25	221	40,549	183.48
	11月	153,459	2,516,892	16.40	221	35,432	160.33
	12月	153,728	2,482,373	16.15	223	37,072	166.24
	1月	153,931	2,528,980	16.43	222	39,606	178.41
	2月	154,428	2,633,003	17.05	222	35,485	159.84
	3月	155,277	2,500,528	16.10	222	35,017	157.73
	計	1,840,741	30,046,677	16.32	2,661	456,558	171.57
区 分		商業用（事務所用・営業用）			公用・学校用		
		戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1戸当たり 平均使用量 B/A	戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1戸当たり 平均使用量 B/A
令和3年度		75,216	3,881,326	51.60	18,495	1,489,731	80.55
令和4年度		75,617	4,084,954	54.02	18,091	1,485,470	82.11
令和5年度		75,498	4,161,662	55.12	18,058	1,374,064	76.09
令和6年度		75,512	4,186,413	55.44	18,101	1,350,784	74.62
令和7年度	4月	6,281	324,972	51.74	1,500	101,952	67.97
	5月	6,271	334,299	53.31	1,511	113,761	75.29
	6月	6,272	342,465	54.60	1,522	154,680	101.63
	7月	6,271	368,488	58.76	1,508	152,108	100.87
	8月	6,264	374,512	59.79	1,522	126,801	83.31
	9月	6,278	367,512	58.54	1,495	134,404	89.90
	10月	6,278	352,357	56.13	1,495	114,189	76.38
	11月	6,268	333,581	53.22	1,490	98,111	65.85
	12月	6,257	323,241	51.66	1,490	98,390	66.03
	1月	6,240	352,283	56.46	1,540	103,765	67.38
	2月	6,249	319,725	51.16	1,560	94,193	60.38
	3月	6,104	345,642	56.63	1,532	97,266	63.49
	計	75,033	4,139,077	55.16	18,165	1,389,620	76.50

※家庭用は、中分類の一般家庭用及び家事兼営業用。

単位 (戸・m³)

医療用			公衆浴場用		
戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1 戸当たり 平均使用量 B/A	戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1 戸当たり 平均使用量 B/A
5,619	613,913	109.26	96	17,303	180.24
5,638	604,427	107.21	96	19,314	201.19
5,697	601,838	105.64	96	25,266	263.19
5,709	605,642	106.09	96	25,168	262.17
475	47,090	99.14	8	1,883	235.38
472	47,124	99.84	8	2,445	305.63
475	54,636	115.02	7	1,848	264.00
474	55,115	116.28	7	2,072	296.00
476	50,802	106.73	7	2,382	340.29
480	51,092	106.44	7	2,126	303.71
482	51,192	106.21	7	2,067	295.29
479	48,927	102.14	7	1,583	226.14
476	51,657	108.52	7	2,004	286.29
475	51,122	107.63	7	2,484	354.86
474	44,961	94.85	7	2,061	294.43
466	48,115	103.25	7	2,286	326.57
5,704	601,833	105.51	86	25,241	293.50
その他			合計		
戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1 戸当たり 平均使用量 B/A	戸 数 (A)	給 水 量 (B)	1 戸当たり 平均使用量 B/A
38,065	463,846	12.19	1,910,929	38,148,542	19.96
39,001	473,921	12.15	1,930,759	37,801,010	19.58
39,556	495,178	12.52	1,946,646	37,458,431	19.24
40,543	517,640	12.77	1,966,280	37,392,240	19.02
3,401	40,104	11.79	164,066	2,887,208	17.60
3,402	39,915	11.73	164,129	3,022,809	18.42
3,420	41,958	12.27	164,862	3,191,813	19.36
3,423	45,461	13.28	164,953	3,162,337	19.17
3,442	47,972	13.94	164,915	3,154,554	19.13
3,452	49,881	14.45	165,053	3,186,870	19.31
3,459	46,729	13.51	165,343	3,099,650	18.75
3,470	44,657	12.87	165,394	3,079,183	18.62
3,449	40,326	11.69	165,630	3,035,063	18.32
3,022	32,225	10.66	165,437	3,110,465	18.80
2,563	24,209	9.45	165,503	3,153,637	19.05
2,417	26,598	11.00	166,025	3,055,452	18.40
38,920	480,035	12.33	1,981,310	37,139,041	18.74

2. 電力使用状況

(単位：KWH)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
比 良 浄 水 場	722,080	－	－	－	－
八 屋 戸 浄 水 場	857,550	1,005,053	964,055	981,840	1,013,768
真 野 浄 水 場	3,786,555	3,894,227	3,850,614	3,791,140	3,803,277
柳 が 崎 浄 水 場	4,491,270	4,305,909	4,073,138	4,382,842	4,334,184
膳 所 浄 水 場	3,660,530	3,616,711	3,555,098	3,593,751	3,431,023
新 瀬 田 浄 水 場	2,454,340	2,357,345	2,341,618	2,275,742	2,448,053
計	15,972,325	15,179,245	14,784,523	15,025,315	15,030,305
加 圧 施 設	4,765,895	4,849,642	4,728,796	4,636,484	4,568,526
合 計	20,738,220	20,028,887	19,513,319	19,661,799	19,598,831

3. 薬品使用状況

区 分		次亜塩素酸ソーダ (ℓ)					
		八屋戸 浄水場	真 野 浄水場	柳が崎 浄水場	膳 所 浄水場	新瀬田 浄水場	計
令和7年度	4月	1,004	8,666	9,241	7,361	6,845	33,117
	5月	1,123	10,296	9,918	7,597	7,358	36,292
	6月	1,262	11,654	10,498	7,719	7,906	39,039
	7月	1,502	12,932	13,353	9,308	11,641	48,736
	8月	1,495	11,683	12,830	9,547	12,174	47,729
	9月	1,206	9,944	11,996	8,349	11,406	42,901
	10月	1,211	9,367	11,420	8,919	11,156	42,073
	11月	1,099	9,011	9,901	7,120	10,169	37,300
	12月	1,041	8,752	8,898	5,793	9,647	34,131
	1月	1,045	7,649	8,295	5,412	8,981	31,382
	2月	979	6,785	7,488	6,169	6,628	28,049
	3月	1,007	7,834	8,181	6,358	7,547	30,927
合 計		13,974	114,573	122,019	89,652	111,458	451,676
月 平 均		1,165	9,548	10,168	7,471	9,288	37,640
令和6年度計		14,002	111,151	121,088	91,410	95,630	433,280

区 分		ポリ塩化アルミニウム (ℓ)					
		八屋戸 浄水場	真 野 浄水場	柳が崎 浄水場	膳 所 浄水場	新瀬田 浄水場	計
令和7年度	4月	1,312	15,857	21,560	17,079	13,812	69,620
	5月	1,619	20,232	22,693	18,249	12,869	75,662
	6月	1,549	18,680	22,297	16,858	12,410	71,794
	7月	1,862	22,015	24,192	16,672	12,729	77,470
	8月	2,359	24,049	22,913	16,115	12,151	77,587
	9月	2,921	26,276	21,033	21,524	14,795	86,549
	10月	3,155	28,202	23,139	19,178	11,503	85,177
	11月	2,422	22,497	18,804	15,956	13,664	73,343
	12月	1,871	17,681	23,135	21,857	17,704	82,248
	1月	1,905	17,129	19,297	17,886	18,531	74,748
	2月	1,782	14,897	13,983	17,003	15,745	63,410
	3月	1,794	15,403	15,922	15,867	14,481	63,467
合 計		24,551	242,918	248,968	214,244	170,394	901,075
月 平 均		2,046	20,243	20,747	17,854	14,200	75,090
令和6年度計		18,266	205,501	251,921	208,687	156,635	841,009

粉末活性炭（kg）				
八屋戸 浄水場	真 野 浄水場	柳が崎 浄水場	膳 所 浄水場	計
0	0	964	3,315	4,279
248	711	1,255	5,461	7,675
0	0	762	2,472	3,234
0	729	329	48	1,106
427	3,517	2,628	3,453	10,025
1,028	6,130	4,161	14,937	26,256
1,767	9,733	4,546	13,920	29,966
630	3,319	2,148	3,405	9,502
0	0	6,634	11,414	18,048
0	0	2,777	7,118	9,895
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,100	24,139	26,204	65,543	119,986
1,022	5,854	24,839	36,079	67,794

硫酸（ℓ）					
八屋戸 浄水場	真 野 浄水場	柳が崎 浄水場	膳 所 浄水場	新瀬田 浄水場	計
0	30	0	0	0	30
113	1,680	1	0	669	2,463
157	2,959	0	409	1,235	4,760
197	3,359	1,819	1,354	1,773	8,502
128	4,093	2,475	1,715	2,646	11,057
0	3,467	4,289	2,991	3,714	14,461
0	1,477	2,257	3,095	3,061	9,890
0	0	235	208	1,170	1,613
0	0	0	0	14	14
0	0	4	0	0	4
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
595	17,065	11,080	9,772	14,282	52,794
1,164	15,776	13,966	11,994	11,259	54,158

4. 水質検査

浄水場名		八 屋				戸 浄				水 場			
採水地点		原 水				浄 水				栓 水			
項 目		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
水	1 一般細菌 (集落/mL)	150	220	91	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌 (検出回数)	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08未満	0.08	0.10	0.08	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21 塩素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06	0.08	0.06未満	0.07	0.06未満
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.003	0.002	0.002	0.001	0.008	0.006	0.005	0.003
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25 ジブromクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002
	26 臭素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.007	0.007	0.006	0.004	0.016	0.015	0.013	0.008
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.005	0.005	0.003
	30 ブロモホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
項	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	****	****	****	****	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.07	0.04	0.07	0.03	0.07	0.04	0.06	0.02
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7	7	7	7	8	7	8	8	8	7	8	8
	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.008	0.004	0.003	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38 塩化物イオン (mg/L)	9	9	9	9	11	12	13	12	12	12	13	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35	34	34	37	35	30	36	37	35	31	36	37
	40 蒸発残留物 (mg/L)	66	66	64	65	68	70	67	66	69	70	69	68
目	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン (μg/L)	0.001未満	0.022	0.002	****	0.001未満	0.003	0.001未満	****	0.001未満	0.002	0.001未満	****
	43 2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001未満	0.004	0.001未満	****	0.001未満	0.001	0.001未満	****	0.001未満	0.001	0.001未満	****
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7
	47 pH 値	7.7	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
	48 味 (異常回数)	****	***	****	****	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	49 臭気 (異常回数)	藻	藻+微かび	藻	藻	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	50 色 (度)	1.5	1.6	1.4	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度 (度)	1.1	0.7	0.8	0.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

浄水場名		真野浄水場											
採水地点		原水				浄水				栓水			
項目		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
水	1 一般細菌 (集落/mL)	48	450	66	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌 (検出回数)	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.10	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21 塩素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.06未満	0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.09	0.07	0.06未満
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.004	0.003	0.002	0.001	0.008	0.009	0.007	0.003
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.004	0.003未満	0.003未満
	25 ジブromクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002
	26 臭素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.009	0.011	0.006	0.005	0.015	0.022	0.015	0.009
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.008	0.006	0.003
	30 ブロモホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
項	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	****	****	****	****	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.09	0.08	0.03	0.05	0.09	0.07	0.03
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.02	0.04	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7	7	7	8	8	7	8	8	8	7	8	8
	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.010	0.005	0.005	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38 塩化物イオン (mg/L)	9	10	9	9	12	13	12	12	13	13	13	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35	35	36	39	36	35	37	37	36	35	37	38
	40 蒸発残留物 (mg/L)	64	66	65	65	73	86	69	67	73	89	69	67
目	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン (µg/L)	0.001未満	0.120	0.002	****	0.001未満	0.004	0.001未満	****	0.001未満	0.003	0.001未満	****
	43 2-メチルイソボルネオール (µg/L)	0.002	0.004	0.001未満	****	0.002	0.001	0.001未満	****	0.002	0.001	0.001未満	****
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.4	1.5	1.2	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7
	47 pH値	8.9	8.3	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味 (異常回数)	****	***	****	****	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	49 臭気 (異常回数)	藻	藻+微カビ	藻	藻	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	50 色(度)	2.1	2.0	1.6	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度(度)	2.0	0.9	1.2	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

浄水場名		柳が崎浄水場											
採水地点		原水				浄水				栓水			
項目		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
水	1 一般細菌 (集落/mL)	170	890	1800	46	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌 (検出回数)	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.20	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08未満	0.08 未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08	0.08	0.09
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1、4 - ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21 塩素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.06未満	0.07	0.10	0.06未満	0.06未満	0.10	0.07	0.06未満
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.001	0.005	0.005	0.001	0.005	0.011	0.011	0.004
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25 ジブromクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002
	26 臭素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.005	0.011	0.010	0.004	0.013	0.024	0.022	0.010
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.006	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.008	0.008	0.004
	30 ブロモホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
項	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	****	****	****	****	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.04	0.09	0.06	0.10	0.03	0.03	0.05	0.09	0.04	0.03
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.10	0.09	0.18	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.02	0.01未満
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7	7	8	8	9	8	9	9	9	8	9	9
	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.019	0.022	0.031	0.013	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38 塩化物イオン (mg/L)	10	9	10	10	14	14	15	12	14	15	15	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36	33	39	41	38	33	39	40	38	33	38	39
	40 蒸発残留物 (mg/L)	74	67	78	73	73	78	86	71	76	78	86	71
目	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン (μg/L)	0.002	0.012	0.077	****	0.001未満	0.002	0.001	****	0.001未満	0.002	0.001	****
	43 2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.004	0.002	0.004	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.5	2.0	2.6	1.2	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8
	47 pH 値	7.6	9.1	7.6	7.6	7.3	7.4	7.0	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4
	48 味 (異常回数)	****	***	****	****	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	49 臭 (異常回数)	臭+微生ぐさ	薬+微かび	かび+腐敗	薬	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	50 色 (度)	2.9	4.4	9.1	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度 (度)	4.0	3.4	3.0	5.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

浄水場名		所 浄 水 場											
採水地点		原 水				浄 水				栓 水			
項 目		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
水	1 一般細菌 (集落/mL)	130	500	890	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌 (検出回数)	検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08未満	0.09	0.08	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21 塩素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.06未満	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.06未満
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.006	0.004	0.001未満	0.003	0.009	0.001	0.002
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
	25 ジブromクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002
	26 臭素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.006	0.013	0.011	0.004	0.009	0.019	0.006	0.006
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.002	0.005	0.004	0.002	0.003	0.006	0.002	0.003
	30 ブロモホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
項	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	****	****	****	****	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.04	0.03	0.05	0.05	0.09	0.03	0.02	0.05	0.08	0.03	0.02
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.20	0.08	0.09	0.11	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8	7	8	8	8	8	8	8	8	7	8	9
	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.031	0.023	0.016	0.010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38 塩化物イオン (mg/L)	10	9	10	10	12	12	13	13	13	12	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37	33	38	41	37	33	38	40	37	33	38	41
	40 蒸発残留物 (mg/L)	78	67	72	72	69	74	80	72	72	75	87	71
目	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン (µg/L)	0.001	0.007	0.012	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.002	0.001未満	****
	43 2-メチルイソボルネオール (µg/L)	0.005	0.002	0.004	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.4	1.7	1.6	1.3	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
	47 pH 値	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3
	48 味 (異常回数)	****	***	****	****	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	49 臭 (異常回数)	藻+微かび	藻+微土	かび+微腐敗	藻	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	50 色 (度)	3.8	3.5	3.5	2.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁 度 (度)	6.2	2.3	2.0	4.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

浄水場名		新瀬				田浄水場				水場			
採水地点		原水				浄水				栓水			
項目		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
水	1 一般細菌 (集落/mL)	160	460	840	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌 (検出回数)	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08未満	0.09	0.09	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満
	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	21 塩素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.07	0.11	0.11	0.06未満	0.06	0.10	0.10	0.06未満
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.004	0.005	0.006	0.003	0.004	0.007	0.006	0.003
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25 ジブromクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.004	0.003	0.001
	26 臭素酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.008	0.010	0.008	0.005	0.011	0.017	0.012	0.006
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	****	****	****	****	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	****	****	****	****	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.006	0.004	0.002
	30 ブロモホルム (mg/L)	****	****	****	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
項	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	****	****	****	****	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.02	0.04	0.05	0.02	0.01
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.16	0.13	0.08	0.12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8	7	8	8	8	8	9	9	8	8	9	9
	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.022	0.030	0.015	0.010	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38 塩化物イオン (mg/L)	9.7	9	10	10	13	12	14	13	13	13	14	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37	33	38	42	37	32	38	41	36	34	37	42
	40 蒸発残留物 (mg/L)	68	70	74	74	68	73	89	72	72	78	83	71
目	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン (µg/L)	0.001	0.007	0.011	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****
	43 2-メチルイソボルネオール (µg/L)	0.004	0.002	0.003	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****	0.001未満	0.001未満	0.001未満	****
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.3	1.6	1.6	1.3	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	47 pH値	7.5	7.8	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.2	7.5
	48 味 (異常回数)	****	***	****	****	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	49 臭 (異常回数)	藻+微カビ	藻+微土	カビ+微腐敗	藻	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	50 色 (度)	2.7	4.0	3.2	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度 (度)	5.7	3.5	2.2	4.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

5. 漏水防止状況

(1) 漏水防止実績

漏水分類	配水施設		給水装置				合計
	配水管上漏水	ドレン	給水管上漏水	メータ漏水	止水栓漏水	宅内漏水	
漏水件数(件)	16	3	35	1	5	15	75
比率(%)	21.3	4.0	46.7	1.3	6.7	20.0	100
推定漏水量(m ³ /h)	12.05	2.30	24.92	0.01	0.05	5.42	44.75
比率(%)	26.9	5.1	55.7	0.1	0.1	12.1	100

(2) 漏水件数の分類別比率

単位(件)

令和3年度	9(7.5%)					8(6.7%)			103(85.8%)						
令和4年度	15(14.2%)					8(7.5%)			83(78.3%)						
令和5年度	4(4.4%)					13(14.3%)			74(81.3%)						
令和6年度	12(14.8%)					6(7.4%)			63(77.8%)						
令和7年度	8(10.6%)					11(14.7%)			56(74.7%)						
分類	配水管					配水支管			給水管						合計
	管上	仕切弁	消火栓	空気弁	ドレン	管上	バルブ	ドレン	管上	分水栓	止水栓	メータ	残存管	宅内	
令和3年度	4 (3.3)	2 (1.7)	-	3 (2.5)	-	5 (4.2)	-	3	57 (47.5)	2 (1.7)	19 (15.8)	2 (1.7)	1 (0.8)	22 (18.3)	120 (100)
令和4年度	6 (5.7)	2 (1.9)	-	7 (6.6)	-	1 (0.9)	-	7 (6.6)	36 (34.0)	1 (0.9)	15 (14.2)	11 (10.3)	2 (1.9)	18 (17.0)	106 (100)
令和5年度	1 (1.1)	1 (1.1)	-	1 (1.1)	1 (1.1)	3 (3.3)	2 (2.2)	8 (8.8)	33 (36.3)	-	21 (23.0)	1 (1.1)	-	19 (20.9)	91 (100)
令和6年度	5 (6.2)	-	-	7 (8.6)	-	3 (3.7)	1 (1.2)	2 (2.5)	30 (37.0)	-	19 (23.5)	6 (7.4)	-	8 (9.9)	81 (100)
令和7年度	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	4 (5.4)	1 (1.3)	6 (8.0)	3 (4.0)	2 (2.7)	34 (45.4)	-	5 (6.7)	1 (1.3)	1 (1.3)	15 (20.0)	75 (100)

(3) 漏水防止量の分類別比率

単位(m³/h)

令和3年度	5.19(11.9%)					1.46(3.3%)			37.02(84.8%)						
令和4年度	11.18(26.2%)					11.18(26.2%)			20.35(47.6%)						
令和5年度	18.07(51.9%)					5.94(17.1%)			10.85(31.0%)						
令和6年度	36.10(40.5%)					31.02(34.85%)			21.89(24.59%)						
令和7年度	8.13(18.2%)					6.22(13.8%)			30.40(68.0%)						
分類	配水管					配水支管			給水管						合計
	管上	仕切弁	消火栓	空気弁	ドレン	管上	バルブ	ドレン	管上	分水栓	止水栓	メータ	残存管	宅内	
令和3年度	4.80 (11.0)	0.31 (0.7)	-	0.08 (0.2)	-	1.16 (2.6)	-	0.30 (0.7)	31.01 (71.0)	0.60 (1.4)	1.24 (2.8)	0.02 (0.1)	0.30 (0.7)	3.85 (8.8)	43.67 (100)
令和4年度	8.95 (21.0)	2.10 (4.9)	-	0.13 (0.3)	-	10 (23.4)	-	1.18 (2.8)	16.31 (38.2)	0.10 (0.2)	0.25 (0.6)	0.67 (1.6)	2.70 (6.3)	0.32 (0.7)	42.71 (100)
令和5年度	6.00 (17.2)	0.06 (0.2)	-	0.01 (0.1)	12.00 (34.4)	4.78 (13.7)	0.79 (2.3)	0.37 (1.1)	9.38 (26.9)	-	1.02 (2.9)	0.09 (0.2)	-	0.36 (1.0)	34.86 (100)
令和6年度	36.01 (40.5)	-	-	0.09 (0.1)	-	30 (33.7)	0.01 (0.0)	1.01 (1.1)	20.01 (22.5)	-	0.5 (0.6)	0.06 (0.1)	-	1.32 (1.5)	89.01 (100)
令和7年度	5.00 (11.2)	1.00 (2.2)	0.10 (0.2)	0.03 (0.1)	2.00 (4.5)	5.80 (12.9)	0.12 (0.2)	0.30 (0.7)	22.92 (51.2)	-	0.05 (0.1)	0.01 (0.1)	2.00 (4.5)	5.42 (12.1)	44.75 (100)

Ⅳ 給水装置工事申込件数及び修繕状況

1. 給水工事申込件数

(単位：件)

区 分		新 設	増 設	変 更	撤 去	合 計
令和3年度		2,294	327	764	291	3,676
令和4年度		2,343	329	715	268	3,655
令和5年度		1,164	368	669	143	2,344
令和6年度		950	256	697	130	2,033
令和7年度	4月	64	27	64	9	164
	5月	81	22	67	9	179
	6月	85	18	49	12	164
	7月	77	10	58	8	153
	8月	68	29	32	4	133
	9月	72	33	66	15	186
	10月	80	20	61	14	175
	11月	73	23	53	9	158
	12月	76	23	68	9	176
	1月	79	28	73	10	190
	2月	72	16	46	10	144
	3月	82	24	61	9	176
合 計		909	273	698	118	1,998

※令和4年度以前は施設件数を、令和5年度以降は申込件数を計上している。

2. 水道修繕

(1) 受付処理状況

単位：(件)

区 分	平 常 勤 務 時						保 安 待 機 時 (土 、 日 祝 日 、 夜 間)					合 計				
	受付件数	一次出動	一次処理	二次処理 業者発注	他業者 発 注		受付件数	一次出動	一次処理	二次処理 業者発注	他業者 発 注	受付件数	一次出動	一次処理	二次処理 業者発注	他業者 発 注
令和 7 年 度	4月	71	71	36	35	0	18	18	11	7	0	89	89	47	42	0
	5月	90	88	47	41	0	11	11	5	6	0	101	99	52	47	0
	6月	71	70	37	33	0	12	12	6	6	0	83	82	43	39	0
	7月	101	97	43	54	0	14	14	7	7	0	115	111	50	61	0
	8月	95	94	43	51	0	13	13	4	9	0	108	107	47	60	0
	9月	92	92	43	49	0	25	25	11	14	0	117	117	54	63	0
	10月	93	91	39	52	0	17	17	7	10	0	110	108	46	62	0
	11月	75	72	37	35	0	23	23	7	16	0	98	95	44	51	0
	12月	86	82	38	44	0	19	19	9	10	0	105	101	47	54	0
	1月	107	102	33	69	0	19	19	10	9	0	126	121	43	78	0
	2月	102	96	60	36	0	20	19	12	7	0	122	115	72	43	0
	3月	77	60	39	21	0	18	15	10	5	0	95	75	49	26	0
	計	1,060	1,015	495	520	0	209	205	99	106	0	1,269	1,220	594	626	0

※1. 令和元年度より、大津市ガス特定運営事業等に係る附帯業務として運営権者が実施している。

※2. 一次出動及び処理とは、運営権者が出動及び処理した件数。

※3. 二次処理業者発注とは、運営権者が委託した件数。

※4. 他業者発注とは、本市が運営権者以外の事業者へ直接発注し処理したもの。

※5. 他業者発注が0件であったため、総受付件数1,269件すべて運営権者が実施している。(令和7年度100%)

※6. 受付件数と1次出動との差異は、年度末時点で継続調査中物件があるため。

(参考) 令和6年度までの受付処理状況

単位：(件)

区 分	平 常 勤 務 時						保 安 待 機 時 (土 、 日 祝 日 、 夜 間)					合 計				
	受付件数	一次出動	直営処理	委託業者 発 注	直接業者 発 注		受付件数	一次出動	直営処理	委託業者 発 注	直接業者 発 注	受付件数	一次出動	直営処理	委託業者 発 注	直接業者 発 注
令和 6年度	1,005	935	462	473	0		205	194	105	89	0	1,210	1,129	567	562	0
令和 5年度	1,042	980	424	556	0		204	200	106	94	0	1,246	1,180	530	650	0
令和 4年度	1,206	1,157	552	605	0		263	254	155	99	0	1,469	1,411	707	704	0
令和 3年度	1,127	1,103	459	644	0		218	211	116	95	0	1,345	1,314	575	739	0

※直接業者発注の欄は、受付後直接業者が出動し処理したもので、委託処理件数を含む。

(2) 処理結果 (漏水区分、管区分別)

単位 (件)

区 分		メ ー タ ー 1 次 側 漏 水			メーター2次側漏水		漏水なし	合 計
		配 水 本 管	配 水 支 管	給 水 装 置	給 水 装 置	そ の 他		
令和7年度	4月	4	2	23	14	0	46	89
	5月	3	3	22	10	0	61	99
	6月	0	0	25	10	0	46	81
	7月	5	2	27	11	0	66	111
	8月	6	2	33	16	0	50	107
	9月	1	4	39	12	0	61	117
	10月	4	1	29	19	0	54	107
	11月	6	3	27	10	0	49	95
	12月	2	4	24	10	1	60	101
	1月	7	6	38	15	0	54	120
	2月	4	6	26	28	0	51	115
	3月	3	2	21	11	0	38	75
計		45	35	334	166	1	636	1,217
合 計		414			167			
比 率 (%)		34.0%			13.7%		52.3%	100.0%

※合計1,217件に導水管3件は含まず

V 主要工事状況 (令和7年度契約分)

工 事 場 所	工 事 内 容	当 初 契 約 額	工 期
		円	年 月 日 ～ 年 月 日
柳 が 崎	柳が崎浄水場次亜設備更新改良工事	269,500,000	令和 7. 7. 11 ～ 令和 9. 3. 31
萱 野 浦	新瀬田浄水場1系2段目フロキュレータ修繕工事	12,650,000	7. 8. 5 ～ 8. 3. 13
本宮二丁目 ほ か	配水管布設替工事	35,090,000	7. 8. 26 ～ 8. 3. 13
本 丸 町	膳所浄水場第一電気室変圧器更新工事	40,700,000	7. 8. 28 ～ 8. 3. 17
におの浜 二丁目ほか	水管橋維持改修工事	12,045,000	7. 8. 28 ～ 8. 2. 9
稲津一丁目 ほ か	配水管布設替工事	28,600,000	7. 9. 17 ～ 8. 2. 20
本 丸 町	膳所浄水場高圧リアクトルコンデンサ更新工事	17,380,000	7. 9. 18 ～ 8. 3. 17
真野三丁目	水管橋設置工事	79,335,300	7. 9. 19 ～ 8. 6. 30
北 小 松	道路工事に伴う配水管本設工事	19,745,000	7. 9. 24 ～ 7. 12. 5
北 大 路 三 丁 目	水道工事に伴う舗装復旧工事	22,556,600	7. 10. 28 ～ 8. 2. 27
真野五丁目	真野取水場発電機盤設置工事	19,987,000	7. 11. 18 ～ 9. 1. 29
大 石 淀 一丁目ほか	水管橋布設替工事	53,340,100	7. 11. 21 ～ 8. 3. 27
横木一丁目 ほ か	水道工事に伴う舗装復旧工事	25,388,000	7. 11. 26 ～ 8. 3. 6
長等二丁目	水道ガス工事に伴う舗装復旧工事	46,591,600	7. 12. 9 ～ 8. 3. 31
荒 川	配水管布設替工事	20,130,000	7. 12. 16 ～ 8. 3. 31
真野一丁目 ほ か	水道工事に伴う舗装復旧工事	23,765,500	7. 12. 23 ～ 8. 3. 17
本宮二丁目	水道工事に伴う舗装復旧工事	14,792,800	7. 12. 23 ～ 8. 3. 27
栗 原	水道工事に伴う舗装復旧工事	27,657,300	7. 12. 23 ～ 8. 3. 31
際川三丁目 ほ か	水道工事に伴う舗装復旧工事	20,350,000	8. 1. 8 ～ 8. 3. 27
坂本五丁目	坂本第一加圧設備改良工事	137,060,000	8. 1. 13 ～ 9. 1. 29
松山町ほか	水道工事に伴う舗装復旧工事	30,829,700	8. 1. 22 ～ 8. 4. 30
坂本七丁目	配水管布設替工事	27,468,424	8. 2. 3 ～ 8. 6. 30
和 邇 今 宿	送配水管布設工事	83,908,000	8. 2. 10 ～ 8. 9. 4
真野三丁目	送配水管布設工事	57,067,467	8. 2. 10 ～ 8. 9. 30
池 の 里	池ノ内加圧設備改良工事	69,879,700	8. 2. 12 ～ 9. 1. 29
本 堅 田 六丁目ほか	送配水管推進工事	203,995,000	8. 2. 16 ～ 9. 1. 15
長等一丁目 ほ か	配水管布設工事	31,130,000	8. 2. 16 ～ 8. 5. 29
小 野 ほ か	送配水管布設工事	86,559,000	8. 2. 18 ～ 8. 9. 30
大 物	下水道工事に伴う配水管本設工事	29,480,000	8. 3. 10 ～ 8. 7. 31

工 事 場 所	工 事 内 容	当 初 契 約 額	工 期	
坂本八丁目	道路工事に伴う配水管移設工事	19,910,000	8. 3. 10 ~	8. 8. 31
萱 野 浦	新瀬田浄水場 1 系ブロック形成池等延命化工事	59,818,000	8. 3. 12 ~	9. 3. 18
大 石 中 七丁目ほか 申 請 地 外	給水申請に伴う配水管布設工事	40,700,000	8. 3. 16 ~	8. 8. 7
長等二丁目	配水管布設替工事	35,541,831	8. 3. 17 ~	8. 7. 31
音羽台ほか	配水管布設替工事	103,400,000	8. 3. 17 ~	8. 8. 31

Ⅵ 経 理 状 況

1. 料金及び原価

(1) 料金収入

(単位：円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
前年度未収額	659,427,995	627,425,326	623,902,607	622,961,350	631,260,053
本年度調定額	6,590,133,860	6,548,655,249	6,495,553,506	6,503,181,045	6,382,456,087
本年度収入額	6,614,963,850	6,550,484,839	6,495,178,787	6,493,118,744	6,472,463,049
本年度未収額	627,425,326	623,902,607	622,961,350	631,260,053	539,248,264
収 入 率	91.25%	91.28%	91.23%	91.12%	92.28%

※未収金は主に3月調定分であり、4月中にその大部分が収入されるものである。

※消費税等相当額を含む。

(2) 料金変遷

料金改定年月日			昭和 56 年 4 月 1 日		昭和 57 年 4 月 1 日	
用途別	基本水量	メータ 一口径	基本料金	超過料金 (1 m ³ につき)	基本料金	超過料金 (1 m ³ につき)
一 般 用	10 m ³ まで	13 mm	435 円	10 m ³ を超え 30 m ³ まで	540 円	10 m ³ を超え 30 m ³ まで
		20 mm		64 円		80 円
		25 mm	585 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで	730 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで
		40 mm	705 円	78 円	900 円	98 円
		50 mm	1,635 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで	2,090 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで
		75 mm	1,785 円	91 円	2,280 円	116 円
		100 mm	2,235 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで	2,850 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで
		150 mm	4,485 円	105 円	5,720 円	134 円
		200 mm	7,185 円	200 m ³ を超えるもの	9,190 円	200 m ³ を超えるもの
		250 mm 以上	10,485 円	118 円	13,400 円	152 円
公衆 浴場用	100 m ³ まで		3,770 円	43 円	4,150 円	50 円

料金改定年月日			平成 6 年 5 月 1 日		平成 19 年 8 月 1 日 (税込)	
用途別	基本水量	メータ 一口径	基本料金	超過料金 (1 m ³ につき)	基本料金	超過料金 (1 m ³ につき)
一 般 用	10 m ³ まで	13 mm	670 円	10 m ³ を超え 30 m ³ まで	703.50 円	10 m ³ を超え 30 m ³ まで
		20 mm		102 円		107.10 円
		25 mm	900 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで	945.00 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで
		40 mm	1,110 円	125 円	1,165.50 円	131.25 円
		50 mm	2,590 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで	2,719.50 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで
		75 mm	2,830 円	148 円	2,971.50 円	155.40 円
		100 mm	3,540 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで	3,717.00 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで
		150 mm	7,110 円	171 円	7,465.00 円	179.55 円
		200 mm	11,420 円	200 m ³ を超えるもの	11,991.00 円	200 m ³ を超えるもの
		250 mm 以上	16,660 円	194 円	17,493.00 円	203.70 円
公衆 浴場用	100 m ³ まで		5,200 円	60 円	5,460.00 円	63.00 円

※平成元年 4 月から、消費税相当額 (3%) を加算する。

※平成 9 年 4 月から、消費税等相当額 (5%) を加算する。

※平成 18 年 3 月 20 日の大津市・旧志賀町合併後も同町給水区域については同町での料金を継続して適用する。

※平成 19 年 4 月から旧志賀町給水区域の料金を大津市料金に統一する。

※平成 19 年 8 月から消費税の総額表示 (内税化) を実施する。

料金改定年月日			平成 21 年 4 月 1 日（税込）		平成 26 年 4 月 1 日（税込）	
用途別	基本水量	メーター 一口径	基本料金	超過料金（1 m ³ につき）	基本料金	超過料金（1 m ³ につき）
一 般 用	10 m ³ まで	13 mm	882 円	10 m ³ を超え 30 m ³ まで 130.20 円	907.20 円	10 m ³ を超え 30 m ³ まで 133.92 円
		20 mm				
		25 mm	1,176 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで 160.65 円	1,209.60 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで 165.24 円
		40 mm	1,449 円		1,490.40 円	
		50 mm	3,402 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで 191.10 円	3,499.20 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで 196.56 円
		75 mm	3,717 円		3,823.20 円	
		100 mm	4,662 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで 221.55 円	4,795.20 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで 227.88 円
		150 mm	9,345 円		9,612.00 円	
		200 mm	15,015 円	200 m ³ を超えるもの 252.00 円	15,444.00 円	200 m ³ を超えるもの 259.20 円
		250 mm 以上	21,945 円		22,572.00 円	
公衆 浴場用	100 m ³ まで		5,880 円	63.00 円	6,048.00 円	64.80 円

料金改定年月日		平成 29 年 4 月 1 日（税込）		令和元年 10 月 1 日（税込）	
用途別	メーター口径	基本料金	従量料金（1 m ³ につき）	基本料金	従量料金（1 m ³ につき）
一 般 用	13 mm	1,090.80 円	10 m ³ まで 5.40 円	1,111 円	10 m ³ まで 5.50 円
	20 mm		10 m ³ を超え 30 m ³ まで 157.68 円		10 m ³ を超え 30 m ³ まで 160.60 円
	25 mm	2,170.80 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで 182.52 円	2,211 円	30 m ³ を超え 50 m ³ まで 185.90 円
	30・40 mm	7,290.00 円		7,425 円	
	50 mm	14,828.40 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで 206.28 円	15,103 円	50 m ³ を超え 100 m ³ まで 210.10 円
	75 mm	38,761.20 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで 231.12 円	39,479 円	100 m ³ を超え 200 m ³ まで 235.40 円
	100 mm	86,432.40 円		88,033 円	
	150 mm	233,517.60 円	200 m ³ を超えるもの 255.96 円	237,842 円	200 m ³ を超えるもの 260.70 円
	200 mm 以上	491,788.80 円		500,896 円	
公衆 浴場用	—	6,285.60 円	100 m ³ を超えるもの 68.04 円	6,402 円	100 m ³ を超えるもの 69.30 円

※平成 26 年 4 月から、消費税率及び地方消費税率が 5%から 8%へ改正される。

※令和元年 10 月から、消費税率及び地方消費税率が 8%から 10%へ改正される。

(3) 原価計算


(単位：円)

年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
項目	有収水量(m³)	38,148,542	37,801,010	37,458,431	37,392,240	37,139,041
営業費用	浄水費	1,072,111,889	1,251,878,922	1,612,605,166	1,622,870,295	1,574,153,477
	配水費	587,744,325	546,579,719	450,524,573	507,966,618	479,195,941
	漏水対策費	37,876,667	37,160,370	36,981,253	40,780,194	40,819,941
	給水費	313,318,179	295,862,064	349,843,044	389,357,046	425,000,098
	業務費	316,798,441	328,135,693	333,370,217	337,159,929	293,457,978
	総係費	278,293,518	287,058,572	287,626,584	333,358,388	390,889,149
	減価償却費	2,653,028,526	2,661,912,220	2,783,285,317	2,796,062,363	2,838,510,375
	資産減耗費	113,928,922	376,924,667	518,587,559	231,464,067	308,592,459
	計	5,373,100,467	5,785,512,227	6,372,823,713	6,259,018,900	6,350,619,418
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	284,249,207	257,982,907	240,769,402	227,004,428	221,693,636
	雑支出	123,086	54,592	13,932,705	1,829,696	3,057,515
	計	284,372,293	258,037,499	254,702,107	228,834,124	224,751,151
経常費用計		5,657,472,760	6,043,549,726	6,627,525,820	6,487,853,024	6,575,370,569
給水原価(円/m³)		130.28	140.20	157.25	155.08	156.71
給水収益		5,991,607,227	5,953,904,793	5,905,632,072	5,912,330,014	5,802,820,198
供給単価(円/m³)		157.06	157.51	157.66	158.12	156.25

※消費税等相当額を除く。

※給水原価は、長期前受金戻入、受託工事費用、営業外費用(不用品売却原価)及び特別損失を控除して算出している。

※令和7年度の供給単価は、重点支援地方交付金を活用した水道料金の減免を行ったことにより減少している。

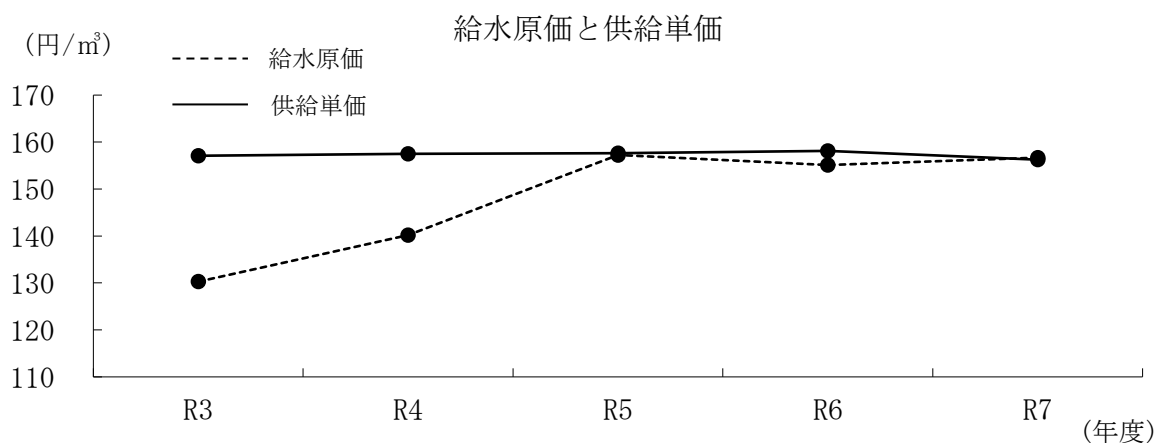

2. 財務状況

(1) 財務比較

(単位：円)

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収益の収支	事業収益（A）	(7,150,670,428)	(7,094,433,876)	(7,047,677,842)	(7,147,453,845)	(7,125,597,978)
	水道事業収益	6,048,999,933	6,010,449,914	5,968,299,723	5,964,241,072	5,850,071,269
	受託工事収益	21,573,985	15,590,280	16,784,640	13,351,200	19,561,560
	営業外収益	1,079,657,168	1,067,949,681	1,061,001,112	1,169,605,423	1,254,747,440
	特別利益	439,342	444,001	1,592,367	256,150	1,217,709
	事業費用（B）	(5,729,650,751)	(6,112,973,560)	(6,711,762,882)	(6,560,977,289)	(6,671,467,187)
	水道事業費用	5,373,100,467	5,785,512,227	6,372,823,713	6,259,018,900	6,350,619,418
	受託工事費用	20,331,094	17,003,025	17,513,383	13,577,426	17,962,525
	営業外費用	336,218,530	303,457,097	321,213,658	288,380,963	297,413,644
	特別損失	660	7,001,211	212,128	0	5,471,600
差引額（A－B）		1,421,019,677	981,460,316	335,914,960	586,476,556	454,130,791

※消費税等相当額を除く。

(単位：円)

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
資本の収支	資本の収入（C）	(663,412,366)	(1,065,626,834)	(1,870,610,216)	(1,485,905,181)	(1,635,400,035)
	企業債	436,200,000	859,300,000	1,579,000,000	1,245,100,000	1,412,200,000
	工事負担金	141,529,720	69,174,400	130,934,340	64,768,510	99,115,110
	負担金	11,012,750	18,586,837	18,706,352	17,579,200	12,984,610
	出資金	65,960,265	66,952,275	116,829,936	112,725,873	75,099,295
	補助金	7,604,000	47,509,000	24,452,637	45,667,364	30,296,000
	固定資産売却代金	1,105,631	4,104,322	686,951	64,234	5,705,020
	資本の支出（D）	(3,888,580,533)	(5,105,563,861)	(4,151,661,479)	(4,754,514,098)	(4,342,020,759)
	建設改良費	2,601,872,497	3,832,726,688	2,885,424,110	3,475,631,479	3,058,875,102
	企業債償還金	1,286,708,036	1,272,837,173	1,266,237,369	1,278,882,619	1,283,145,657
差引額（C－D）		△ 3,225,168,167	△ 4,039,937,027	△ 2,281,051,263	△ 3,268,608,917	△ 2,706,620,724
補填財源	当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	207,366,324	313,676,369	243,298,549	296,288,601	256,305,662
	減債積立金	585,600,319	733,619,651	237,780,555	0	0
	過年度分損益勘定留保資金	2,432,201,524	2,992,641,007	1,799,972,159	2,972,320,316	2,450,315,062
	補填財源合計	3,225,168,167	4,039,937,027	2,281,051,263	3,268,608,917	2,706,620,724

※消費税等相当額を含む。

(2) 比較損益計算書

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
水道事業収益	[7,150,670,428]	[100.0]	[7,094,433,876]	[100.0]	[7,047,677,842]	[100.0]
営業収益	< 6,070,573,918 >	< 84.9 >	< 6,026,040,194 >	< 84.9 >	< 5,985,084,363 >	< 84.9 >
給水収益	5,991,607,227	83.8	5,953,904,793	83.9	5,905,632,072	83.8
受託工事収益	21,573,985	0.3	15,590,280	0.2	16,784,640	0.2
その他営業収益	57,392,706	0.8	56,545,121	0.8	62,667,651	0.9
営業外収益	< 1,079,657,168 >	< 15.1 >	< 1,067,949,681 >	< 15.1 >	< 1,061,001,112 >	< 15.1 >
受取利息	803,234	0.0	997,630	0.0	934,115	0.0
雑収益	112,081,216	1.6	92,653,408	1.3	120,514,896	1.7
繰入金	19,173,162	0.3	17,898,882	0.3	17,381,340	0.3
加入金	259,570,000	3.6	212,720,000	3.0	184,930,000	2.6
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期前受金戻入	687,400,026	9.6	743,679,761	10.5	737,240,761	10.5
引当金戻入益	629,530	0.0	0	0.0	0	0.0
特別利益	< 439,342 >	< 0.0 >	< 444,001 >	< 0.0 >	< 1,592,367 >	< 0.0 >
固定資産売却益	439,342	0.0	444,001	0.0	1,592,367	0.0
水道事業費用	[5,729,650,751]	[100.0]	[6,112,973,560]	[100.0]	[6,711,762,882]	[100.0]
営業費用	< 5,393,431,561 >	< 94.1 >	< 5,802,515,252 >	< 94.9 >	< 6,390,337,096 >	< 95.2 >
浄水費	1,072,111,889	18.7	1,251,878,922	20.5	1,612,605,166	24.0
配水費	587,744,325	10.3	546,579,719	8.9	450,524,573	6.7
漏水対策費	37,876,667	0.7	37,160,370	0.6	36,981,253	0.5
給水費	313,318,179	5.5	295,862,064	4.8	349,843,044	5.2
受託工事費	20,331,094	0.3	17,003,025	0.3	17,513,383	0.3
業務費	316,798,441	5.5	328,135,693	5.4	333,370,217	5.0
総係費	278,293,518	4.8	287,058,572	4.7	287,626,584	4.3
減価償却費	2,653,028,526	46.3	2,661,912,220	43.5	2,783,285,317	41.5
資産減耗費	113,928,922	2.0	376,924,667	6.2	518,587,559	7.7
営業外費用	< 336,218,530 >	< 5.9 >	< 303,457,097 >	< 5.0 >	< 321,213,658 >	< 4.8 >
支払利息及び企業債取扱諸費	284,249,207	5.0	257,982,907	4.2	240,769,402	3.6
雑支出	51,969,323	0.9	45,474,190	0.8	80,444,256	1.2
特別損失	< 660 >	< 0.0 >	< 7,001,211 >	< 0.1 >	< 212,128 >	< 0.0 >
固定資産売却損	660	0.0	7,001,211	0.1	212,128	0.0
当年度純利益	1,421,019,677		981,460,316		335,914,960	
その他利益剰余金	0		0		0	
当年度末処分利益剰余金	1,421,019,677		981,460,316		335,914,960	

※消費税等相当額を除く。

(単位：円・％)

令和6年度		令和7年度		す う 勢 比 率				
金 額	構成比率	金 額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
[7,147,453,845]	[100.0]	[7,125,597,978]	[100.0]	[100.0]	[99.2]	[98.6]	[100.0]	[99.6]
< 5,977,592,272 >	< 83.6 >	< 5,869,632,829 >	< 82.4 >	< 100.0 >	< 99.3 >	< 98.6 >	< 98.5 >	< 96.7 >
5,912,330,014	82.7	5,802,820,198	81.4	100.0	99.4	98.6	98.7	96.8
13,351,200	0.2	19,561,560	0.3	100.0	72.3	77.8	61.9	90.7
51,911,058	0.7	47,251,071	0.7	100.0	98.5	109.2	90.4	82.3
< 1,169,605,423 >	< 16.4 >	< 1,254,747,440 >	< 17.6 >	< 100.0 >	< 98.9 >	< 98.3 >	< 108.3 >	< 116.2 >
3,960,746	0.1	22,691,655	0.3	100.0	124.2	116.3	著増	著増
156,414,040	2.2	155,140,831	2.2	100.0	82.7	107.5	139.6	138.4
17,428,732	0.3	112,735,730	1.6	100.0	93.4	90.7	90.9	著増
302,920,000	4.2	202,460,000	2.8	100.0	82.0	71.2	116.7	78.0
0	0.0	6,490,000	0.1	-	-	-	-	皆増
688,881,905	9.6	755,229,224	10.6	100.0	108.2	107.3	100.2	109.9
0	0.0	0	0.0	100.0	皆減	皆減	皆減	皆減
< 256,150 >	< 0.0 >	< 1,217,709 >	< 0.0 >	< 100.0 >	< 101.1 >	< 著増 >	< 58.3 >	< 著増 >
256,150	0.0	1,217,709	0.0	100.0	101.1	著増	58.3	著増
[6,560,977,289]	[100.0]	[6,671,467,187]	[100.0]	[100.0]	[106.7]	[117.1]	[114.5]	[116.4]
< 6,272,596,326 >	< 95.6 >	< 6,368,581,943 >	< 95.5 >	< 100.0 >	< 107.6 >	< 118.5 >	< 116.3 >	< 118.1 >
1,622,870,295	24.7	1,574,153,477	23.6	100.0	116.8	150.4	151.4	146.8
507,966,618	7.8	479,195,941	7.2	100.0	93.0	76.7	86.4	81.5
40,780,194	0.6	40,819,941	0.6	100.0	98.1	97.6	107.7	107.8
389,357,046	5.9	425,000,098	6.4	100.0	94.4	111.7	124.3	135.6
13,577,426	0.2	17,962,525	0.3	100.0	83.6	86.1	66.8	88.4
337,159,929	5.2	293,457,978	4.4	100.0	103.6	105.2	106.4	92.6
333,358,388	5.1	390,889,149	5.9	100.0	103.1	103.4	119.8	140.5
2,796,062,363	42.6	2,838,510,375	42.5	100.0	100.3	104.9	105.4	107.0
231,464,067	3.5	308,592,459	4.6	100.0	著増	著増	著増	著増
< 288,380,963 >	< 4.4 >	< 297,413,644 >	< 4.4 >	< 100.0 >	< 90.3 >	< 95.5 >	< 85.8 >	< 88.5 >
227,004,428	3.5	221,693,636	3.3	100.0	90.8	84.7	79.9	78.0
61,376,535	0.9	75,720,008	1.1	100.0	87.5	154.8	118.1	145.7
< 0 >	< 0.0 >	< 5,471,600 >	< 0.1 >	< 100.0 >	< 著増 >	< 著増 >	< 皆減 >	< 著増 >
0	0.0	5,471,600	0.1	100.0	著増	著増	皆減	著増
586,476,556		454,130,791						
0		0						
586,476,556		454,130,791						

(3) 比較貸借対照表
(資産の部)

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
固定資産	[62,028,602,202]	[91.3]	[62,764,339,864]	[92.3]	[62,483,982,335]	[91.1]
有形固定資産	(61,943,350,505)	(91.2)	(62,527,685,061)	(92.0)	(62,270,335,715)	(90.8)
土地	4,060,133,417	6.0	4,059,322,606	6.0	4,061,367,029	5.9
建物	1,586,254,666	2.3	1,513,900,677	2.2	1,428,740,416	2.1
構築物	45,742,921,239	67.4	48,413,263,748	71.2	47,921,654,160	69.8
機械及び装置	7,223,959,707	10.6	7,183,879,149	10.6	6,657,170,161	9.7
車両運搬具	34,383,829	0.1	50,336,217	0.1	42,072,629	0.1
工具器具及び備品	150,722,130	0.2	129,672,190	0.2	111,702,562	0.2
建設仮勘定	3,144,975,517	4.6	1,177,310,474	1.7	2,047,628,758	3.0
無形固定資産	(79,651,697)	(0.1)	(231,054,803)	(0.3)	(208,046,620)	(0.3)
庁舎使用権	24,678,480	0.0	23,041,680	0.0	21,404,880	0.0
電話加入権	5,807,699	0.0	5,807,699	0.0	5,807,699	0.0
施設利用権	2,229,711	0.0	1,104,332	0.0	418,988	0.0
預託金	198,260	0.0	181,190	0.0	153,630	0.0
ソフトウェア	46,737,547	0.1	200,919,902	0.3	180,261,423	0.3
投資その他の資産	(5,600,000)	(0.0)	(5,600,000)	(0.0)	(5,600,000)	(0.0)
その他投資	5,600,000	0.0	5,600,000	0.0	5,600,000	0.0
流動資産	[5,901,430,468]	[8.7]	[5,268,953,526]	[7.7]	[6,127,346,168]	[8.9]
現金・預金	5,169,277,436	7.6	4,378,556,540	6.4	5,300,956,169	7.7
未収金	699,638,858	1.0	855,078,245	1.3	796,069,207	1.2
貯蔵品	30,889,174	0.1	33,693,741	0.0	28,695,792	0.0
その他流動資産	1,625,000	0.0	1,625,000	0.0	1,625,000	0.0
計	67,930,032,670	100.0	68,033,293,390	100.0	68,611,328,503	100.0

(単位：円・%)

令和6年度		令和7年度		す う 勢 比 率				
金 額	構成比率	金 額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
[63,025,007,205]	[91.2]	[63,055,304,275]	[91.0]	[100.0]	[101.2]	[100.7]	[101.6]	[101.7]
(62,732,620,849)	(90.8)	(62,827,905,428)	(90.7)	(100.0)	(100.9)	(100.5)	(101.3)	(101.4)
4,061,367,029	5.9	4,052,025,229	5.8	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
1,349,064,949	2.0	1,271,768,789	1.8	100.0	95.4	90.1	85.0	80.2
48,172,707,680	69.7	48,609,502,099	70.2	100.0	105.8	104.8	105.3	106.3
7,243,924,854	10.5	7,057,495,658	10.2	100.0	99.4	92.2	100.3	97.7
35,840,379	0.0	66,490,455	0.1	100.0	146.4	122.4	104.2	193.4
92,560,723	0.1	128,725,616	0.2	100.0	86.0	74.1	61.4	85.4
1,777,155,235	2.6	1,641,897,582	2.4	100.0	著減	65.1	56.5	52.2
(286,786,356)	(0.4)	(221,798,847)	(0.3)	(100.0)	(著増)	(著増)	(著増)	(著増)
19,768,080	0.0	18,131,280	0.0	100.0	93.4	86.7	80.1	73.5
5,807,699	0.0	5,807,699	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
397,771	0.0	376,554	0.0	100.0	著減	著減	著減	著減
145,110	0.0	189,740	0.0	100.0	91.4	77.5	73.2	95.7
260,667,696	0.4	197,293,574	0.3	100.0	著増	著増	著増	著増
(5,600,000)	(0.0)	(5,600,000)	(0.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
5,600,000	0.0	5,600,000	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
[6,046,387,750]	[8.8]	[6,218,848,277]	[9.0]	[100.0]	[89.3]	[103.8]	[102.5]	[105.4]
5,251,820,878	7.6	5,531,295,362	8.0	100.0	84.7	102.5	101.6	107.0
747,395,598	1.1	620,263,160	0.9	100.0	122.2	113.8	106.8	88.7
45,546,274	0.1	67,289,755	0.1	100.0	109.1	92.9	147.5	著増
1,625,000	0.0	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	皆減
69,071,394,955	100.0	69,274,152,552	100.0	100.0	100.2	101.0	101.7	102.0

(負債・資本の部)

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
固定負債	[15,251,850,439]	[22.5]	[14,803,139,070]	[21.8]	[15,134,340,451]	[22.0]
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	14,523,299,439	21.4	14,116,362,070	20.8	14,416,479,451	21.0
退職給付引当金	728,551,000	1.1	686,777,000	1.0	717,861,000	1.0
流動負債	[2,846,477,031]	[4.2]	[2,851,568,123]	[4.2]	[2,995,299,238]	[4.4]
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,272,837,173	1.9	1,266,237,369	1.9	1,278,882,619	1.9
未払金	1,380,738,496	2.0	1,409,009,533	2.1	1,394,954,978	2.0
未払費用	3,512,895	0.0	2,964,547	0.0	3,735,041	0.0
前受金	102,074,201	0.1	81,895,825	0.1	218,434,711	0.3
賞与引当金	43,866,341	0.1	47,674,727	0.1	48,356,805	0.1
法定福利費引当金	8,470,440	0.0	9,179,278	0.0	9,319,203	0.0
その他流動負債	34,977,485	0.1	34,606,844	0.0	41,615,881	0.1
繰延収益	[12,651,241,981]	[18.6]	[12,149,710,387]	[17.9]	[11,800,068,108]	[17.2]
長期前受金	(12,651,241,981)	(18.6)	(12,149,710,387)	(17.9)	(11,800,068,108)	(17.2)
資本金	[34,740,008,908]	[51.1]	[36,227,980,860]	[53.2]	[37,326,271,112]	[54.4]
資本金	(34,740,008,908)	(51.1)	(36,227,980,860)	(53.2)	(37,326,271,112)	(54.4)
剰余金	[2,440,454,311]	[3.6]	[2,000,894,950]	[2.9]	[1,355,349,594]	[2.0]
資本剰余金	(811,082,357)	(1.2)	(811,082,357)	(1.2)	(811,082,357)	(1.2)
受贈財産評価額	325,188,862	0.5	325,188,862	0.5	325,188,862	0.5
工事負担金	485,893,495	0.7	485,893,495	0.7	485,893,495	0.7
利益剰余金	(1,629,371,954)	(2.4)	(1,189,812,593)	(1.7)	(544,267,237)	(0.8)
利益積立金	208,352,277	0.3	208,352,277	0.3	208,352,277	0.3
当年度未処分利益剰余金	1,421,019,677	2.1	981,460,316	1.4	335,914,960	0.5
計	67,930,032,670	100.0	68,033,293,390	100.0	68,611,328,503	100.0

(単位：円・%)

令和6年度		令和7年度		す う 勢 比 率				
金 額	構成比率	金 額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
[14,988,874,794]	[21.7]	[15,131,921,505]	[21.9]	[100.0]	[97.1]	[99.2]	[98.3]	[99.2]
14,378,433,794	20.8	14,475,115,505	20.9	100.0	97.2	99.3	99.0	99.7
610,441,000	0.9	656,806,000	1.0	100.0	94.3	98.5	83.8	90.2
[3,251,218,132]	[4.7]	[3,191,515,756]	[4.6]	[100.0]	[100.2]	[105.2]	[114.2]	[112.1]
1,283,145,657	1.8	1,315,518,289	1.9	100.0	99.5	100.5	100.8	103.4
1,742,011,505	2.5	1,631,644,300	2.3	100.0	102.0	101.0	126.2	118.2
3,160,107	0.0	3,633,798	0.0	100.0	84.4	106.3	90.0	103.4
116,931,435	0.2	137,970,563	0.2	100.0	80.2	著増	114.6	135.2
51,010,543	0.1	53,761,457	0.1	100.0	108.7	110.2	116.3	122.6
9,817,531	0.0	10,120,393	0.0	100.0	108.4	110.0	115.9	119.5
45,141,354	0.1	38,866,956	0.1	100.0	98.9	119.0	129.1	111.1
[11,450,478,894]	[16.6]	[11,039,532,270]	[15.9]	[100.0]	[96.0]	[93.3]	[90.5]	[87.3]
(11,450,478,894)	(16.6)	(11,039,532,270)	(15.9)	(100.0)	(96.0)	(93.3)	(90.5)	(87.3)
[37,774,911,945]	[54.7]	[38,436,487,796]	[55.5]	[100.0]	[104.3]	[107.4]	[108.7]	[110.6]
(37,774,911,945)	(54.7)	(38,436,487,796)	(55.5)	(100.0)	(104.3)	(107.4)	(108.7)	(110.6)
[1,605,911,190]	[2.3]	[1,474,695,225]	[2.1]	[100.0]	[82.0]	[55.5]	[65.8]	[60.4]
(811,082,357)	(1.2)	(812,212,157)	(1.2)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.1)
325,188,862	0.5	326,318,662	0.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.3
485,893,495	0.7	485,893,495	0.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(794,828,833)	(1.1)	(662,483,068)	(0.9)	(100.0)	(73.0)	(著減)	(著減)	(著減)
208,352,277	0.3	208,352,277	0.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
586,476,556	0.8	454,130,791	0.6	100.0	69.1	著減	著減	著減
69,071,394,955	100.0	69,274,152,552	100.0	100.0	100.2	101.0	101.7	102.0

(4) 比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	令和6年度	令和7年度	比較増減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	586,476,556	454,130,791	△ 132,345,765
減価償却費	2,796,062,363	2,838,510,375	42,448,012
固定資産除却費	72,472,008	153,864,102	81,392,094
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 387,000	△ 1,015,000	△ 628,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 107,420,000	46,365,000	153,785,000
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,152,066	3,053,776	△ 98,290
長期前受金戻入額	△ 688,881,905	△ 755,229,224	△ 66,347,319
受取利息及び受取配当金	△ 3,960,746	△ 22,691,655	△ 18,730,909
支払利息	227,004,428	203,627,402	△ 23,377,026
固定資産売却損益 (△は益)	△ 256,150	4,253,891	4,510,041
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,317,543	99,121,607	114,439,150
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 20,791,725	△ 25,994,063	△ 5,202,338
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	1,625,000	1,625,000
未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	41,922,970	△ 187,686,060	△ 229,609,030
前受金の増減額 (△は減少)	△ 101,503,276	21,039,128	122,542,404
その他流動負債の増減額 (△は減少)	3,525,473	△ 6,274,398	△ 9,799,871
小計	2,792,097,519	2,826,700,672	34,603,153
利息及び配当金の受取額	3,960,746	22,691,655	18,730,909
利息の支払額	△ 227,004,428	△ 203,627,402	23,377,026
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,569,053,837	2,645,764,925	76,711,088
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 2,759,644,610	△ 2,737,951,399	21,693,211
有形固定資産の売却による収入	306,800	6,837,009	6,530,209
無形固定資産の取得による支出	△ 128,463,908	△ 8,048,420	120,415,488
無形固定資産の売却による収入	8,520	23,790	15,270
国庫補助金・工事負担金等による収入	173,081,616	155,710,331	△ 17,371,285
他会計からの繰入金による収入	17,579,200	12,984,610	△ 4,594,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,697,132,382	△ 2,570,444,079	126,688,303
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,245,100,000	1,412,200,000	167,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,278,882,619	△ 1,283,145,657	△ 4,263,038
他会計からの出資による収入	112,725,873	75,099,295	△ 37,626,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,943,254	204,153,638	125,210,384
資金増加額 (又は減少額)	△ 49,135,291	279,474,484	328,609,775
資金期首残高	5,300,956,169	5,251,820,878	△ 49,135,291
資金期末残高	5,251,820,878	5,531,295,362	279,474,484

3. 経営分析

	算式	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益額}}{\text{経常費用額}} \times 100$	124.8	116.2	105.0
資金残高対 事業収支比率 (%)	$\frac{\text{現金・預金+有価証券等の額}}{\text{経常収益額}} \times 100$	72.3	61.7	75.3
料金回収率 (%)	$\frac{\text{供給単価の額}}{\text{給水原価の額}} \times 100$	120.6	112.3	100.3
企業債元利償還金 対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債元利償還金の額}}{\text{料金収入の額}} \times 100$	26.2	25.7	25.5
有形固定資産 減価償却率 (%)	$\frac{\text{減価償却累計額}}{\text{償却資産の取得価額}} \times 100$	52.6	52.2	53.4
管路経年化率 (%)	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路総延長}} \times 100$	23.7	24.9	26.6
更新率 (%)	$\frac{\text{更新投資の額}}{\text{償却資産の取得価額}} \times 100$	1.3	1.8	1.7
有収率 (%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	96.4	96.2	95.8
施設稼働率 (%)	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	58.4	59.3	58.9
自己資本比率 (%)	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益 (+評価差額等)}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	73.4	74.0	73.6
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	207.3	184.8	204.6

令和 6 年度	令和 7 年度	備 考
108.9	106.9	料金収入・一般会計繰入金等の収益で、経常的な費用がどの程度賄われているかを表すもので、公営企業においては100%以上となっていることが望ましい。
73.5	77.6	収益規模に対する資金余力を表したものであり、日常の資金繰りの余力を表す。経営環境が類似した公営企業の一般的な水準と比較して過小な場合や、施設・設備の老朽化が進んでいるにも関わらず低水準な場合には、経営の現在・将来の安定性に課題を有する可能性がある。
102.0	99.7	料金で回収すべき経費（原価）について、どの程度それが可能となっているか（単価）を表したものであり、経営の効率性を把握し、評価するとともに、料金の水準等を評価することが可能な指標。公営企業においては100%以上となっていることが望ましい。
25.5	25.9	企業の債務負担の状況や投資余力等を判断する指標であり、施設・設備の建設改良のために起債した企業債の元利償還金が、料金収入に対してどの程度の規模となっているかを表すもので、経営環境が類似した公営企業の一般的な水準と比較して、過度の高い水準にある場合や増加傾向にある場合には、企業の持続性・安定性に課題があるものと評価される。
54.1	54.8	固定資産（施設・設備）の減価償却がどの程度進んでいるかを表したもので、率が高いほど耐用年数に近づいているものと判断できる。経営環境が類似した公営企業の水準と比較して高水準にある、急上昇中等の場合は、老朽化が進んでいる状態であり、かつ、経営状況が悪い場合には、将来の事業継続に向けて抜本的な対策を要する可能性がある。
28.9	31.8	管路の老朽化がどの程度進んでいるかを実体面から表すものであり、経営環境が類似した公営企業の水準と比較して高水準にある、急上昇中等の状況であり、かつ、経営状況が悪い場合には、将来の事業継続に向けて抜本的な対策を要する可能性がある一方で、長寿命化の取り組みが進んでおり、有収率が高水準にあるなど、当該指標が高水準であっても現時点では大きな問題がない場合も考えられる。
1.5	1.9	固定資産（施設・設備）の整備・取得に要した価格に対して、当該年度にどの程度の更新投資が行なわれているかを表すものであり、老朽化や経営状況を把握するにあたっての補助的な指標となる。老朽化が進んでいる場合にこの数値が低水準となっている場合には、必要な更新投資を行うことができているのか等を確認することが望ましい。経営状況が悪い場合には、事業の継続に向けて抜本的な対策を要する必要がある。
94.9	94.8	施設・設備が対応する水量のうち、料金徴収等の対象とするものの割合を表すもので、施設・設備の経営面での効率性等を表すもの。経営環境が類似した公営企業の水準と比較して低水準にある場合には、施設・設備が効率的に運営されていない、性能が低下している等の可能性がある。
59.5	59.1	施設・設備が一日に対応可能な能力に対して、実際に使用されているものの割合を表すもので、施設・設備の事業実施面での効率性等を表したもの。経営環境が類似した公営企業の水準と比較して低水準にある場合には、施設・設備の効率性が低いものと評価される。
73.6	73.5	総資本のうち自己資本の占める割合を示すもので、比率は高いほど経営の安全性は大きいものといえる。
186.0	194.9	短期債務に対する企業の支払能力を測定するもので、比率は100%以上であることが必要である。

VII 給水区域図 (令和8年3月末現在)

