


取付管工及び樹設置工

取付管布設標準図


人孔接続の場合

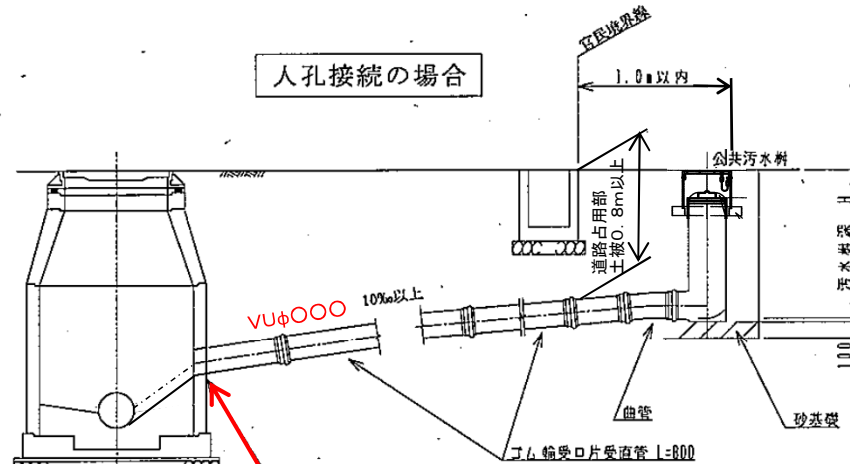

新設の場合はゴム製ジョイント。
既設人孔に接続する場合は、
管口止水工もしくはゴム製ジョイント(拡張タイプ)とし、構造図に明記すること。

本管の土被りが浅い場合


本管がリブ付硬質塩化ビニール管の場合、基礎及び
防護碎石が直接あたる部分を防護シートで巻くこととし、
構造図に防護シート(巻)と明示すること。

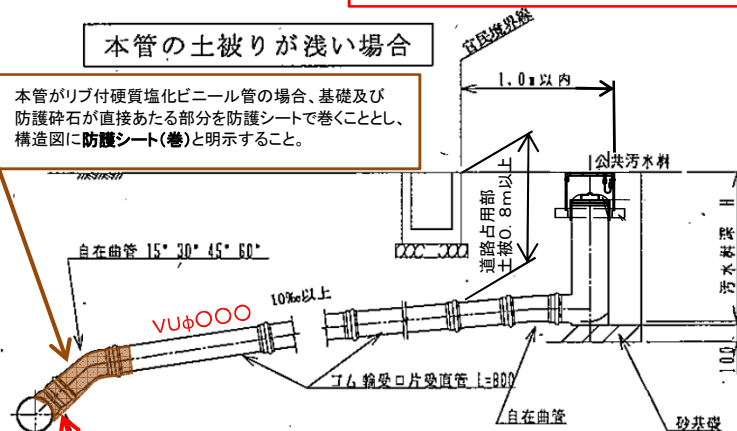

ゴム輪受φ90°支管(塩ビ管用)
ゴム輪受φ90°支管(PE管用 砂付)

結合剤(ボンド)塗布・番線緊結 もしくは メカロック支管 とし、構造図に明記すること。

本管の土被りが深い場合

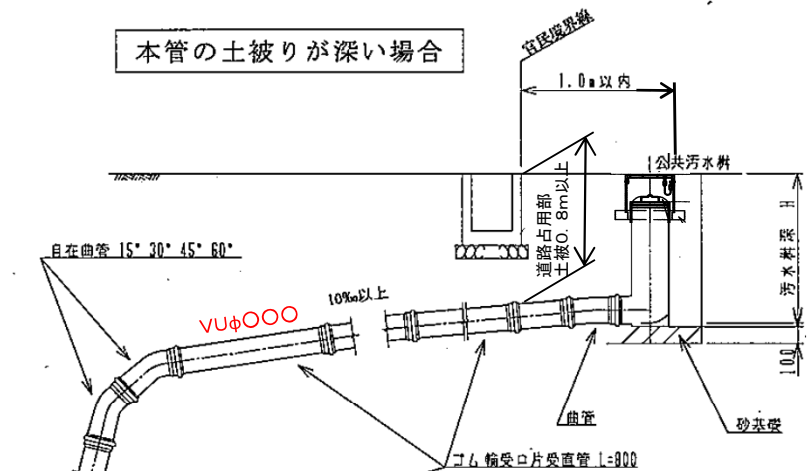

本管がリブ付硬質塩化ビニール管の場合、基礎及び
防護碎石が直接あたる部分を防護シートで巻くこととし、
構造図に防護シート(巻)と明示すること。

ゴム輪受φ90°支管(塩ビ管用)
ゴム輪受φ90°支管(PE管用 砂付)

結合剤(ボンド)塗布・番線緊結 もしくは メカロック支管 とし、構造図に明記すること。

* 公共汚水樹蓋については、車両が載る場合は铸铁製防護蓋(大津市タイプ)とし、土地利用が未定の場合は铸铁製防護蓋(大津市タイプ)とすること。
その他、詳細は公共汚水樹及び取付管標準配置図参照