

(様式2)

(給水) 装置工事検査チェック表

☐完成検査☐中間検査☐その他

(受水槽設置物件)

工事番号		工事種別		工事場所		工事申込者			
指定給水装置 工事事業者		給水装置工事 主任技術者		検査日	年 月 日	検査員			
設置 建築物	用途	構造	階数等	受 水 槽	設置位置	構造(材質)	形状・寸法	設置物	容 量
			地上 階 地下 階 (給水戸数) 戸		建築物の内・外 地上 半地下 地下 その他		W () × L () × H ()		総容量 m ³ 有効容量 m ³
受水槽以下設備の給水方式		☐ 高置水槽式 ☐ 加圧ポンプ式 ☐ 圧力タンク式 ☐ 蓄圧給水タンク式							



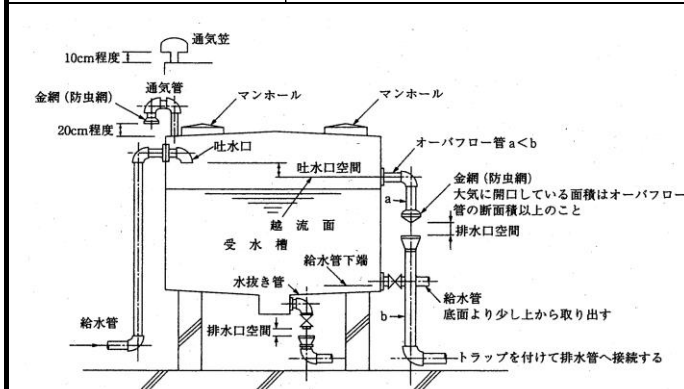


図-9.5.5 受水槽などにおける排水口空間等の例
(給排水設備技術基準・同解説 1983年版 (財)日本建築センターを参考とした。)



(2) 水槽等(越流管立取出し)



排水口空間

- 備考1. 浴槽に給水する場合、越流面から吐水口の中心までの垂直距離は50mm未満であってはならない。
2. プール等水面が特に波立ちやすい水槽、並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合、越流面から吐水口の中心までの垂直距離は200mm未満であってはならない。
3. 上記1.及び2.は給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。

表-9.5.3 呼び径25を超える場合の吐水口空間

区 分		壁からの離れ B	越流面から吐水口の 最下端までの垂直距離 A
近接壁の影響が少ない場合			1.7d' + 5 mm以上
近接壁の影響がある場合	近接壁 1面の場合	3 d以下 3 dを超え 5 d以下 5 dを超えるもの	3.0d'以上 2.0d' + 5 mm以上 1.7d' + 5 mm以上
	近接壁 2面の場合	4 d以下 4 dを超え 6 d以下 6 dを超え 7 d以下 7 dを超えるもの	3.5d'以上 3.0d'以上 2.0d' + 5 mm以上 1.7d' + 5 mm以上

- 備考1. d: 吐水口の径 (mm) d': 有効開口の径 (mm)
2. 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をdとする。
3. 越流面より少しでも高い壁がある場合は、近接壁とみなす。
4. 浴槽に給水する場合、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は50mm未満であってはならない。
5. プール等水面が特に波立ちやすい水槽、並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合、越流面から吐水口の中心までの垂直距離は200mm未満であってはならない。
6. 上記4.及び5.は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。

吐水口空間 mm	呼び径	越流面から給水栓までの高さ (A) mm	結 果	側壁と給水栓吐出口中心との距離 (B) mm	結 果	検 査 内 容	結 果
	13以下	25 mm以上 ()	良・否	25 mm以上 ()	良・否	水位調整弁(ボールタップ)作動	良・否
	20以下	40 mm以上 ()	良・否	40 mm以上 ()	良・否	排水口空間(150mm以上)	良・否
	25以下	50 mm以上 ()	良・否	50 mm以上 ()	良・否	防虫対策(網)	良・否
	25超	表-9.5.3参照 ()	良・否	表-9.5.3参照 ()	良・否	鍵付密閉構造(マンホール)	良・否
提出図書	項 目	結 果	水 質	残留塩素の確認(0.1mg/l以上)	良・否	排気設備	良・否
	受水槽台帳	有・無		数値 (mg/l)	()	防波装置	有・無
	受水槽仕様書	有・無		濁り・臭気	有・無	設置状況	良・否
						六面開放(維持管理上)	良・否
備考	(検 査 員 記 入 欄)				グループリーダー		
	検査結果報告				☐ 特に指示事項無し ☐ 指示書のとおり		
	再検査日				年 月 日		
	検査方法				☐ 現地 ☐ 書面(写真等)		
	検査員				(印)		

様式9

水道

貯水槽台帳

平面図(三点取り)



図 面 番 号			
設 備 番 号	受 ー		
設 置 場 所	町 番 地 号 丁 目 番 号		
水 栓 番 号	代 表		
使 用 番 号	代 表 台 帳	カ ー ド	
顧 客 名 建 物 名			
貯 水 槽 構 造	・鉄筋コンクリート ・鋼板 ・ステンレス鋼板 ・強化プラスチック ・他()		
高 置 槽 構 造	・鉄筋コンクリート ・鋼板 ・ステンレス鋼板 ・強化プラスチック ・他()		
受 水 槽 設 置 数	基		
高 置 槽 設 置 数	基		
貯 水 槽 容 量	m ³	有 効 容 量	m ³
高 置 槽 容 量	m ³		
竣 工 年 月 日	西 暦 年 月 日		
受 水 槽 設 置 形	・建築物の内部 ・建築物の外部の地下 ・建築物の外部の地上 ・その他()		
高 置 槽 設 置 形	・建築物の内部 ・建築物の屋上 ・建築物の外部の地上 ・その他()		
受 水 槽 所 有 者			
受 水 槽 管 理 者			
管 理 者 氏 名			
管 理 者 住 所			
管 理 者 T E L			

詳細図(立面図)