


④外副管工

開発事業

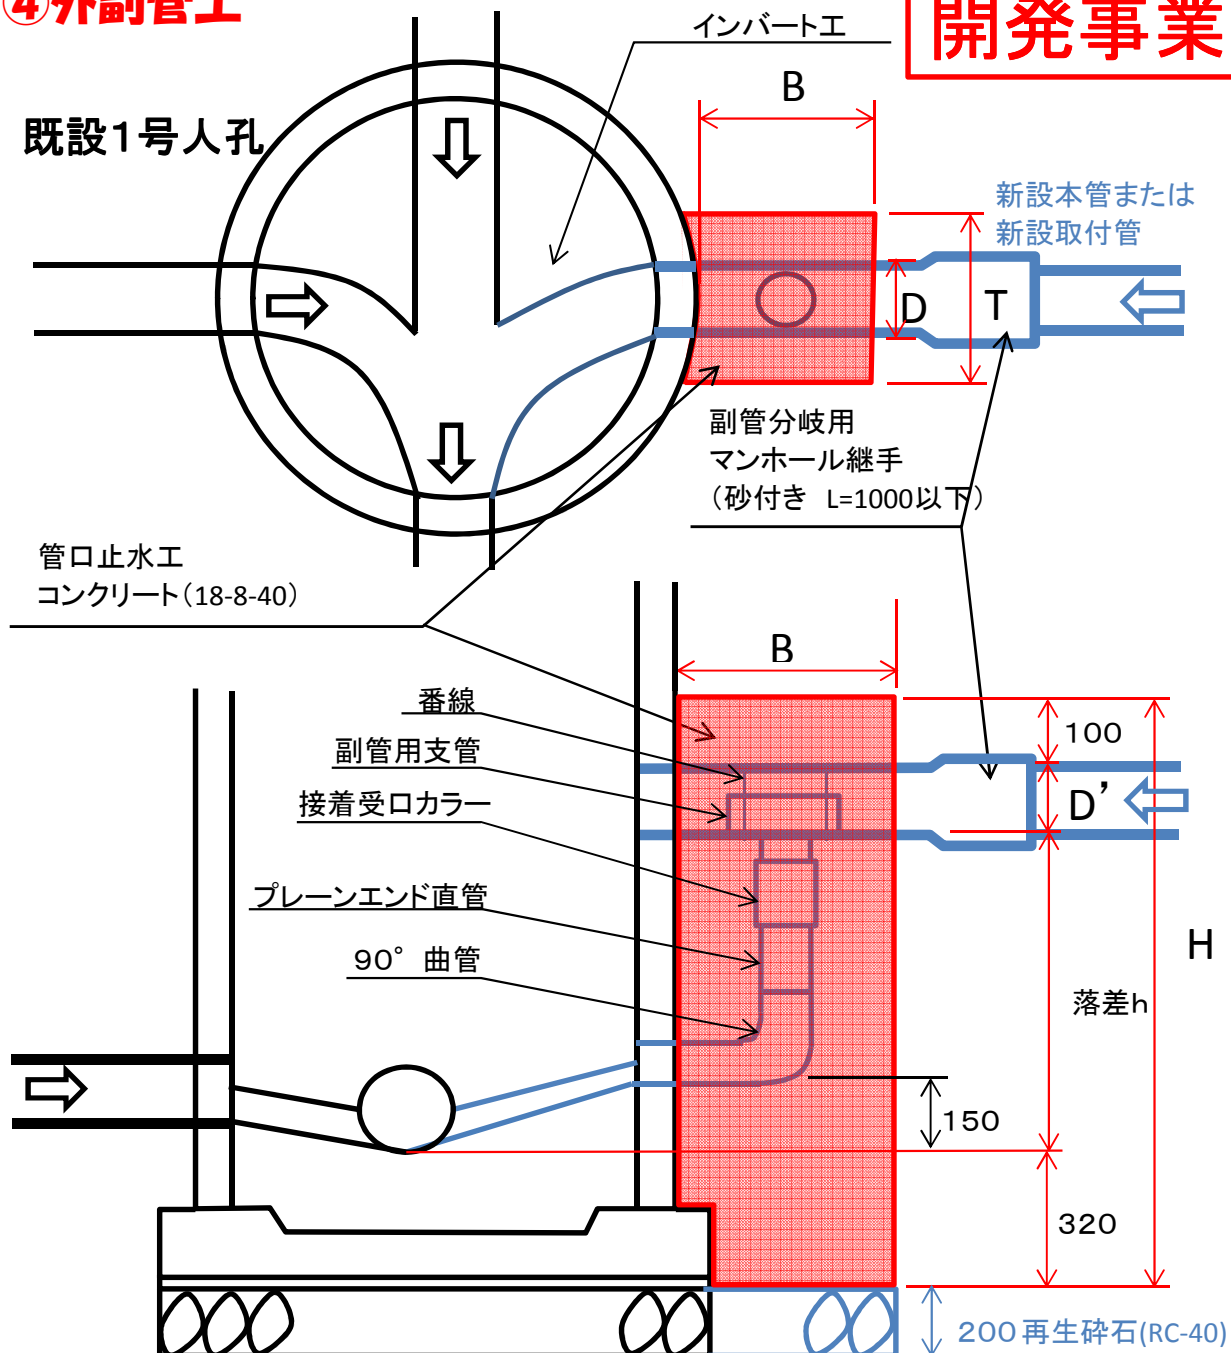

新設本管 または新 設取付管 の呼び径	副管 の呼 び径	管口止水工 (新設本管または新設取付管の接続部)									
		本管 (PRP) の場合					取付管 (VU) の場合				
		D	D'	T	B	H	D	D'	T	B	H
φ 150	125	171	161	330以上	330以上	581+h 以上	165	158	320以上	330以上	578+h 以上
φ 200	150	229	214	380以上	350以上	634+h 以上	216	208	370以上	350以上	628+h 以上
φ 250	200	286	268	440以上	400以上	688+h 以上	267	258	420以上	400以上	678+h 以上

※ Dは管外径(mm)

D'は管底から管頂まで(mm)

Tは新設管の外径D+150(mm)を10mm単位に切り上げ

Bは副管呼び径+200(mm)を10mm単位に切り上げ

Hは10mm単位に切り上げ

※外副管は落差hが60cm以上で、1号(内径0.9m)以下の既設人孔に接続する場合に適用する。