# ガス圧力損失計算

工事場所　　申請者:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＰＥ | 係　数(K) | 25A＝0. 287 | 30A＝0. 0642 | 50A＝0. 0113 |
| 鋼 管 | 係　数(K) | 15A＝5. 2 | 20A＝0. 880 | 25A＝0. 237 |
| | | 32A＝0. 0531 | 40A＝0. 0292 | 50A＝0. 00785 |

**◇系統図**

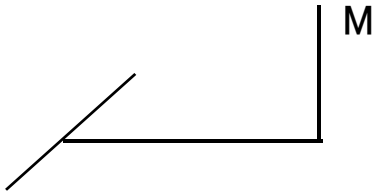


| 区間NO | | 同時使用率 | ガス流量(m3/h) | 延長(m) | 管種 | 口径(A) | 圧力損失 | | 備　考 | FPのmあたりの圧損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | | | | | | 該当位置 | 累計(Pa) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |