


②管口止水工(割込み人孔接続・副管なし)

開発事業

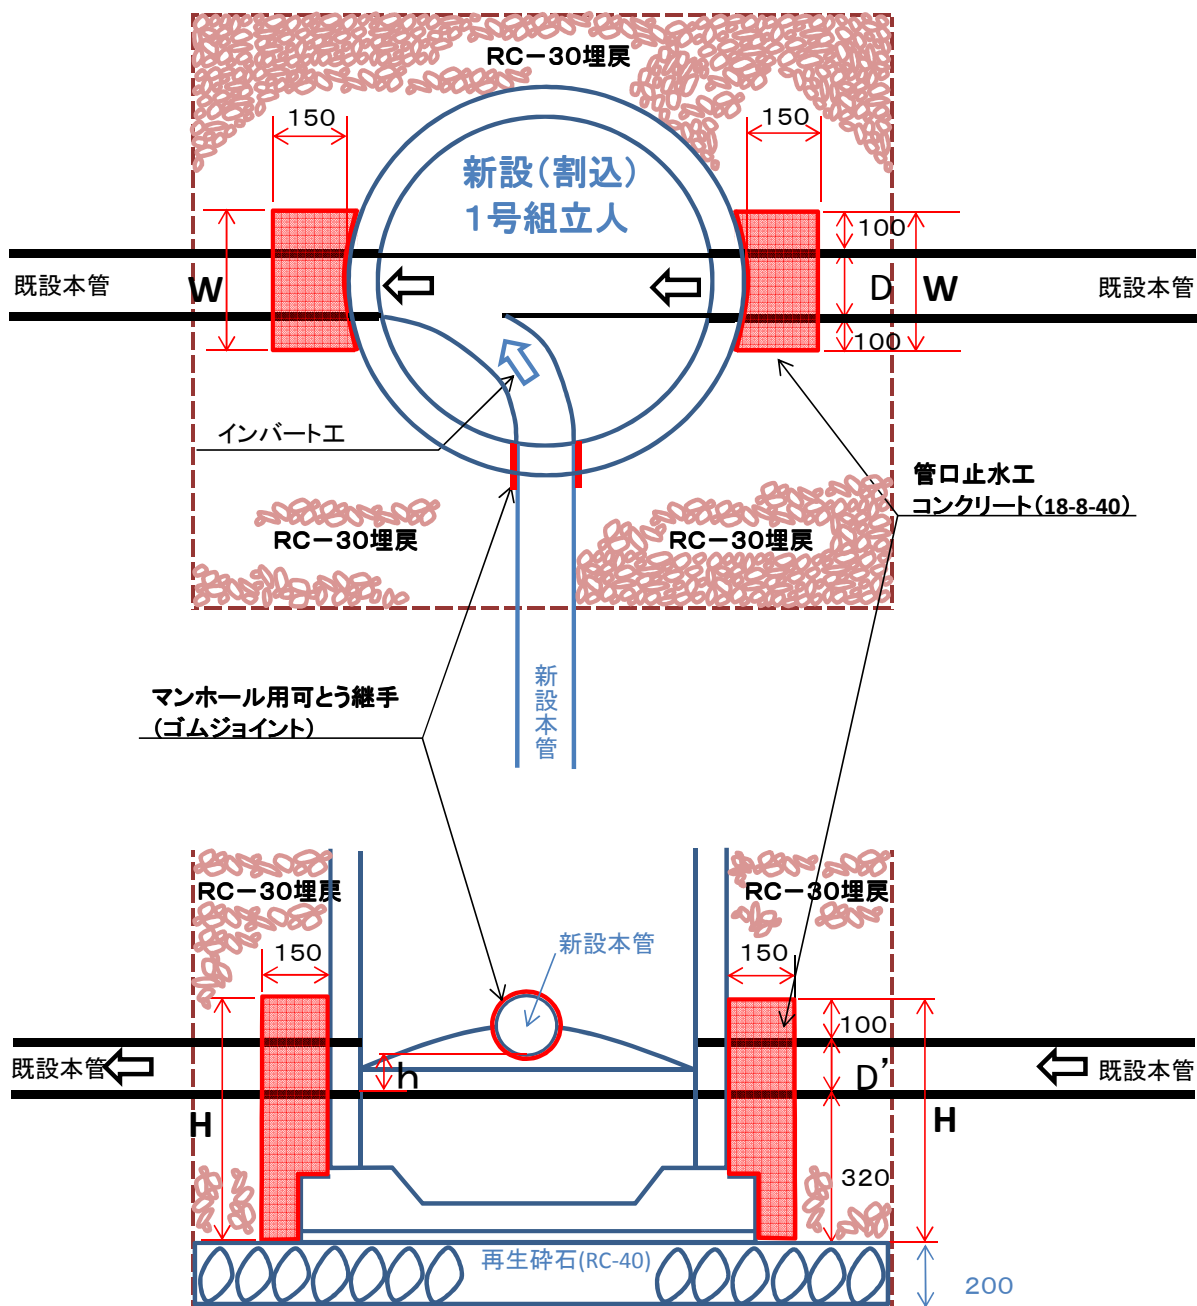

*** 割込み人孔の周囲は全て再生砕石RC-30で埋め戻すこと。**

既設本管の 呼び径・種類	管口止水工 (既設本管部)			
	D	D'	W	H
VUφ150	165	158	370 以上	580 以上
VUφ200	216	208	420 以上	630 以上
VUφ250	267	258	470 以上	680 以上
PRPφ150	171	161	380 以上	590 以上
PRPφ200	229	214	430 以上	640 以上
HPφ250	306	278	510 以上	700 以上
HPφ300	360	330	560 以上	750 以上

※ Dは既設本管の外径(mm)
D'は既設本管の管底から管頂まで(mm)
WはD+200mmを10mm単位に切り上げ
HはD'+420mmを10mm単位に切り上げ

※ 接続部のステップ(新設管と下流側既設管との落差h)は5cm以上を原則と