


# 大津市給水区域図

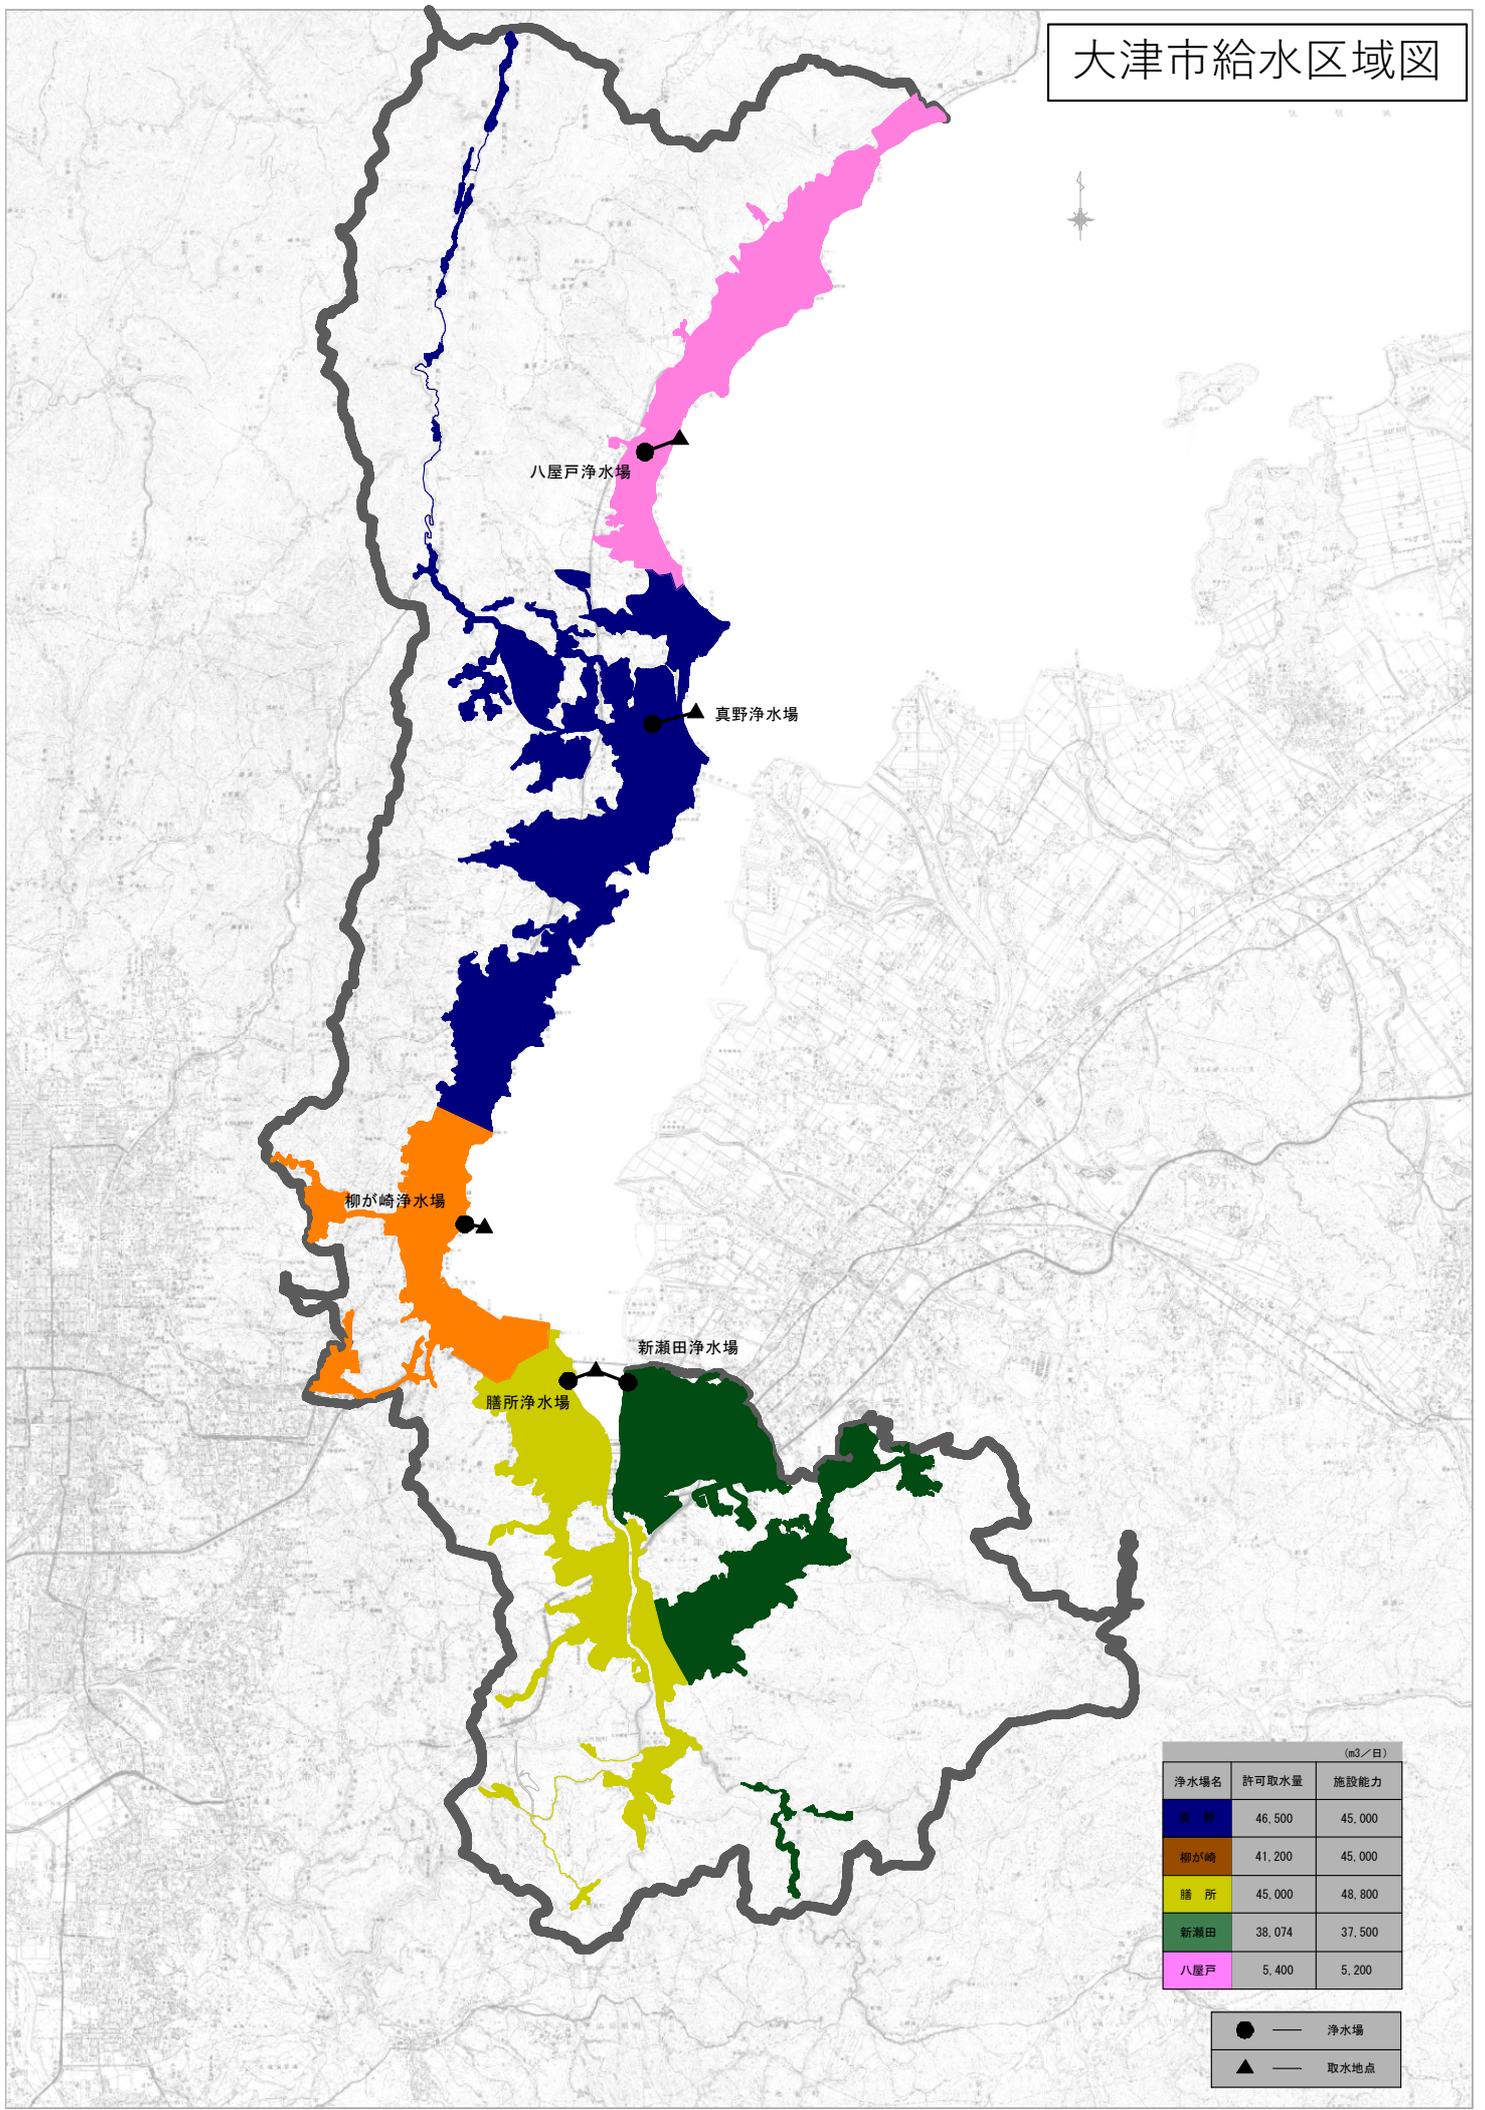

八屋戸浄水場

真野浄水場

柳が崎浄水場

新瀬田浄水場

膳所浄水場

浄水場名	許可取水量	施設能力
真野	46,500	45,000
柳が崎	41,200	45,000
膳所	45,000	48,800
新瀬田	38,074	37,500
八屋戸	5,400	5,200

● — 浄水場  
▲ — 取水地点