
新瀬田浄水場放流流量計設置平面図

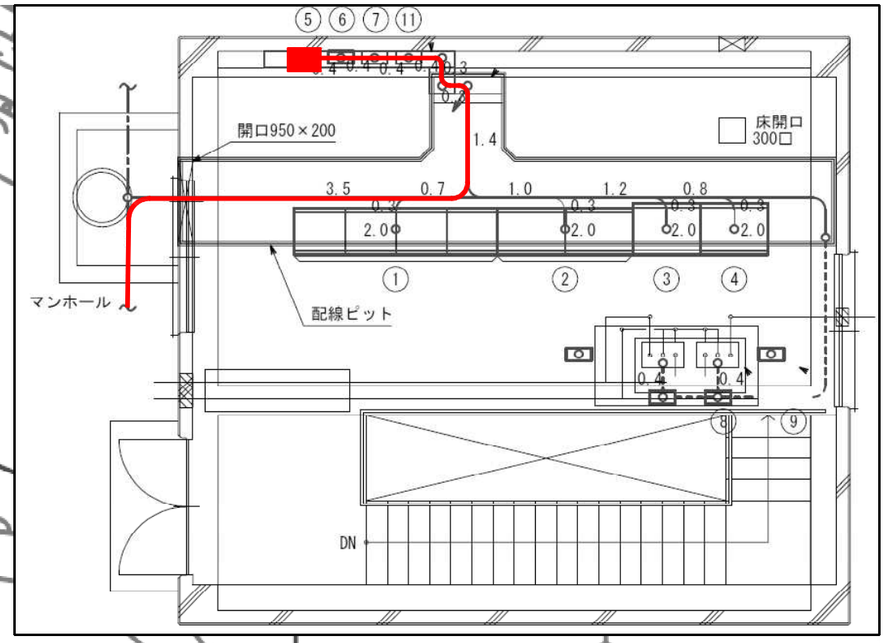

変換器設置
信号線切り替え

電線管敷設　L=3.0m

電磁流量計設置　φ150

専用線敷設　L=70m

PB

MH

MH

MH

放流ポンプ室

排水池

排泥池

雨水管 HPφ400(DP=0.6 管底=1.3)

5

7

87.73

87.70

88.64

87.12

87.73

87.69

88.67

87.10

87.15

87.14

87.16

87.63

87.59

87.14

87.15

As87.13

87.17

87.14

87.70

87.68

87.68

87.16