


真野浄水場フロー 水位高低図

日最大取水量 48,000m³/日

施設能力 45,000m³/日

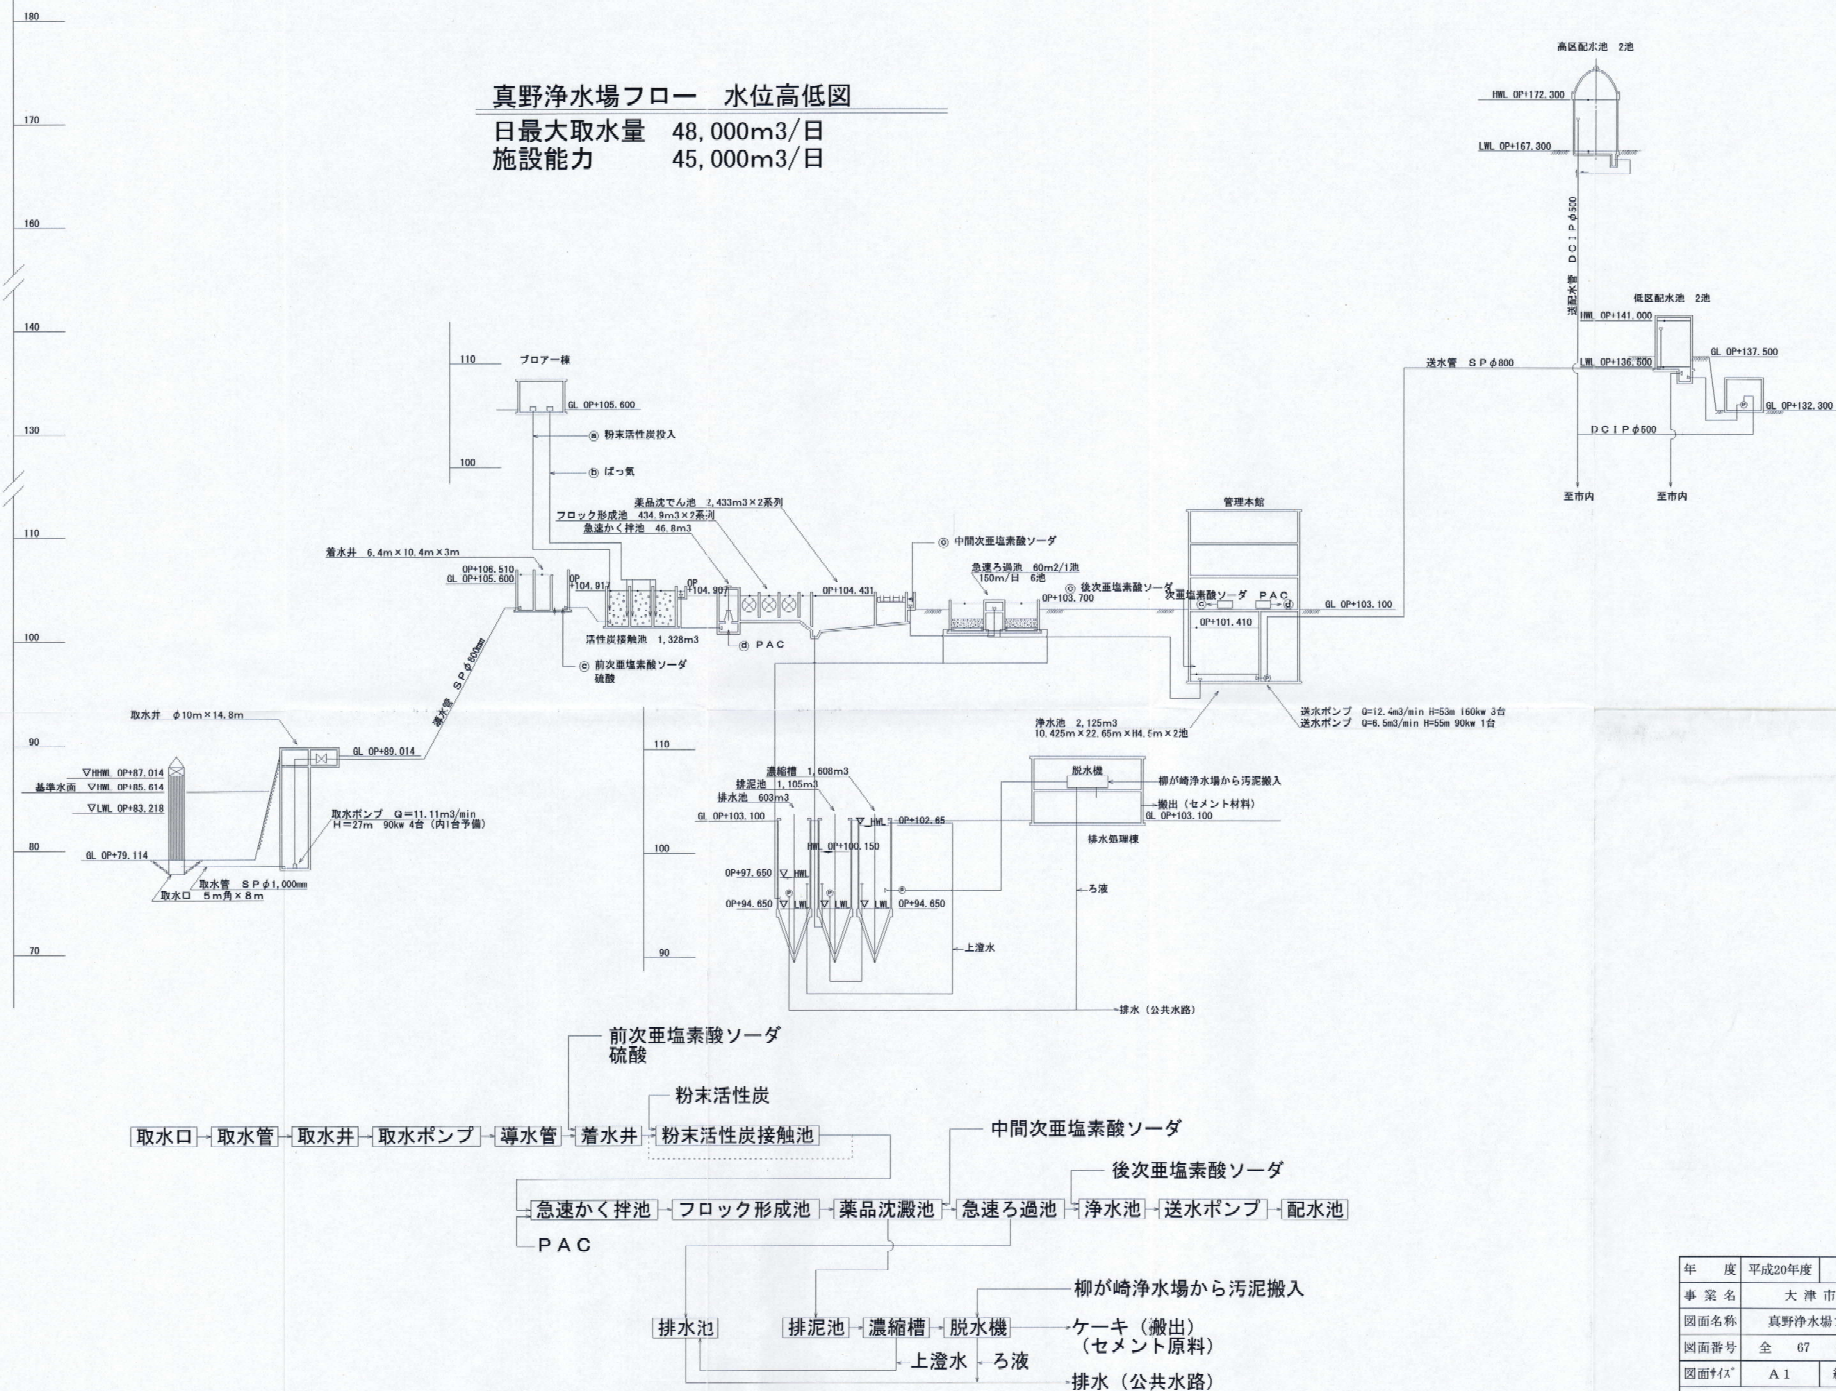

年 度	平成20年度	変更認可申請	
事業名	大津市上水道事業		
図面名称	真野浄水場フロー・水位高低図		
図面番号	全 67 枚の内	2 枚目	
図面サイズ	A 1	縮 尺	NO SCALE
大津市企業局 水道整備課			